




**ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
– ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ**

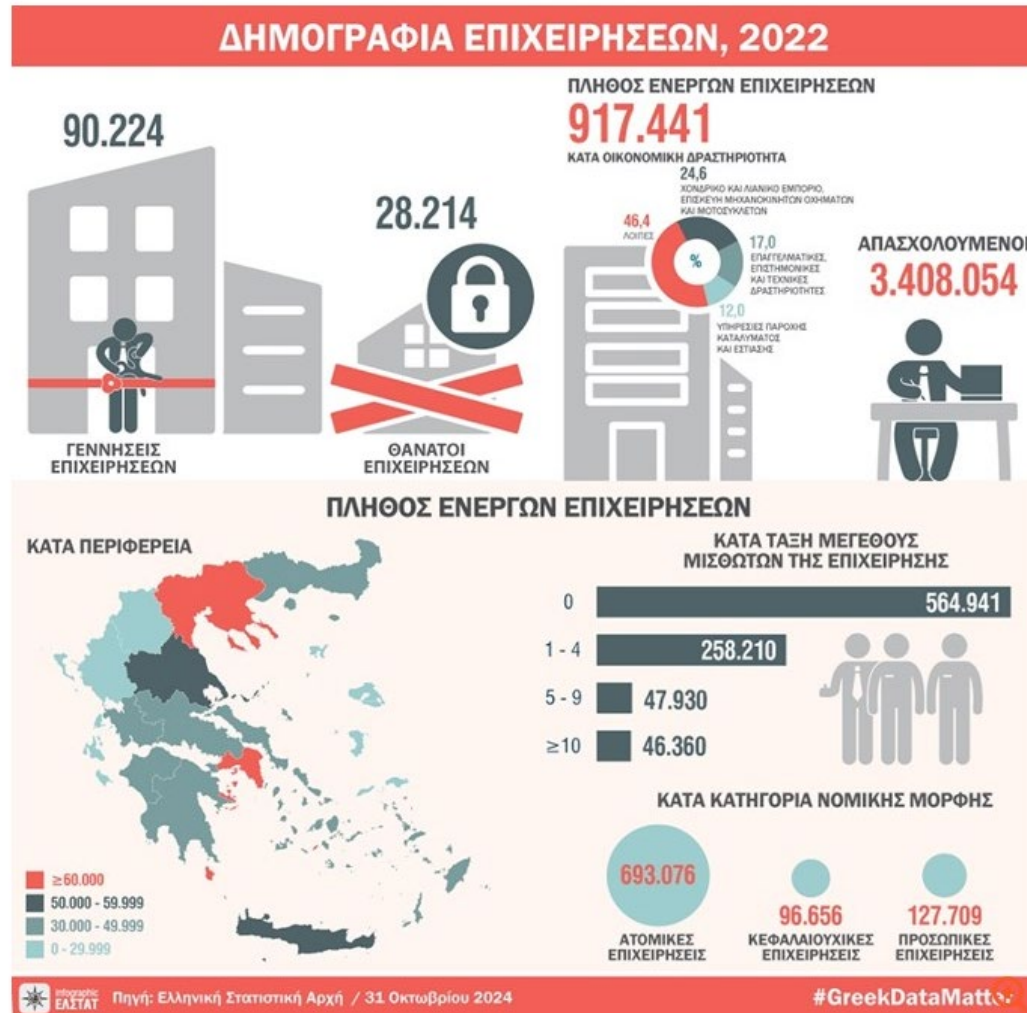

Δημογραφία επιχειρήσεων

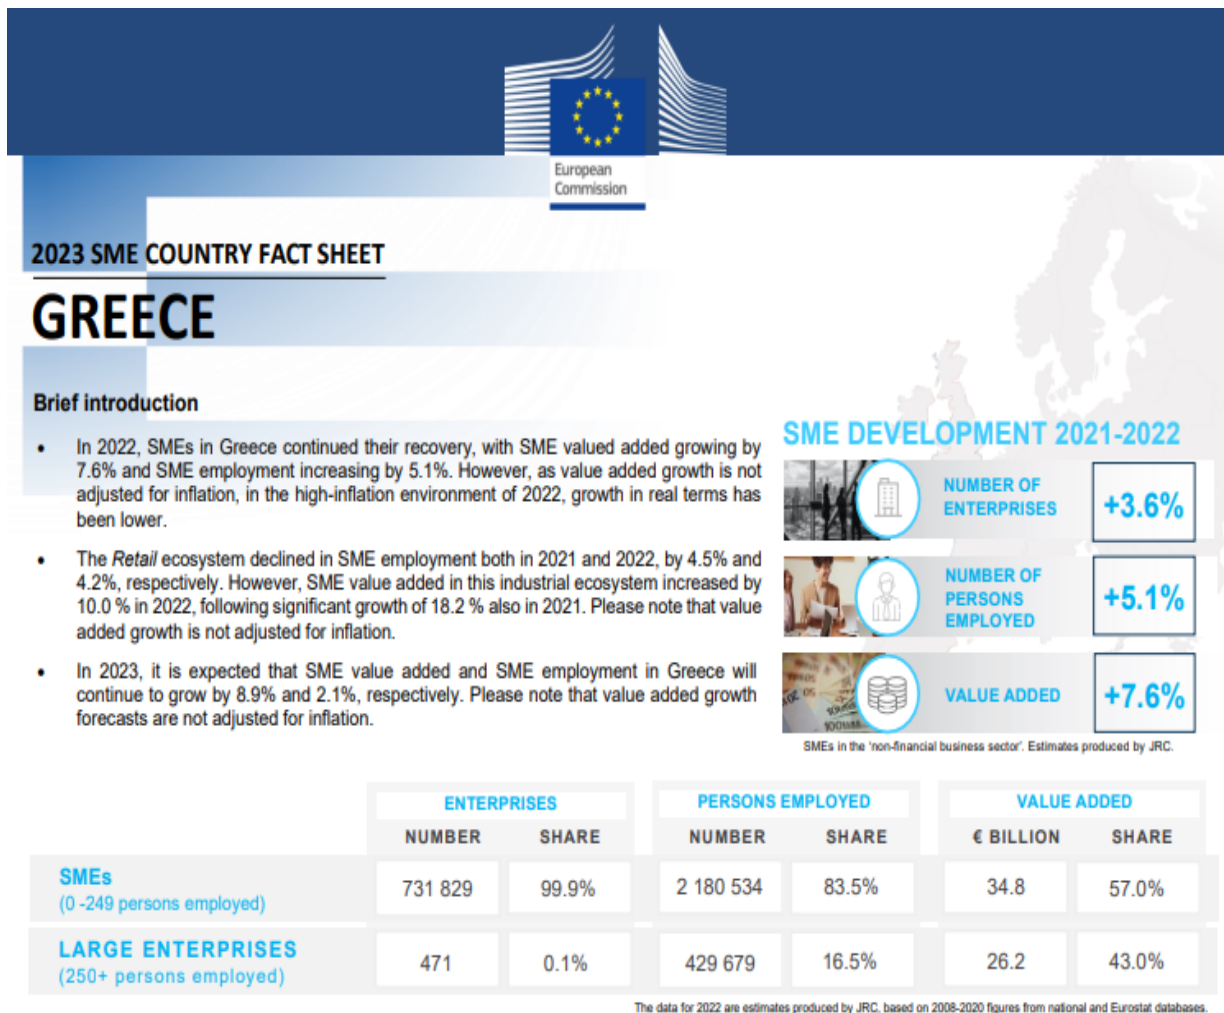


Η μεταρρύθμιση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος

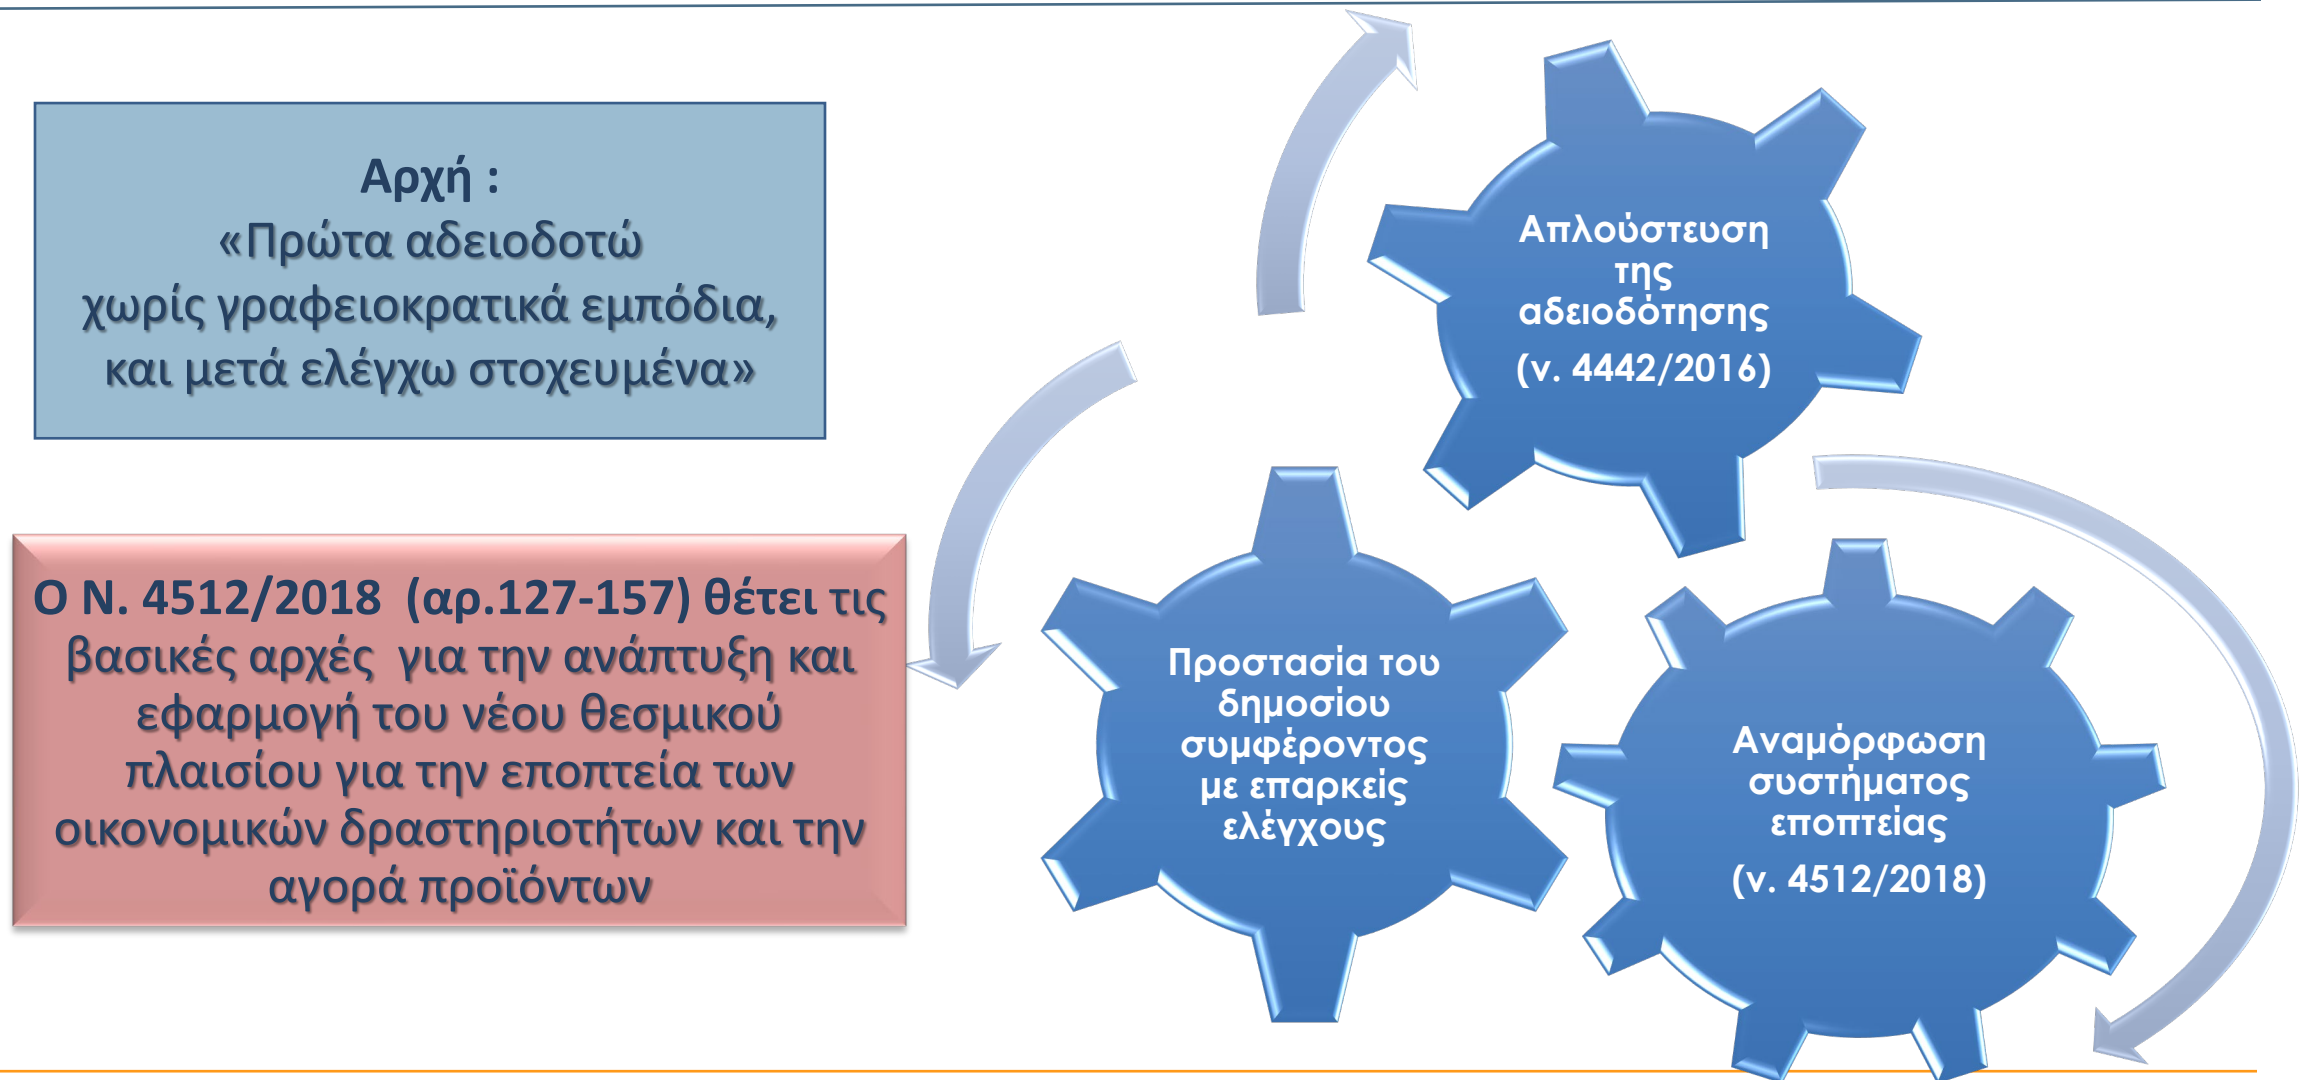

Νομοθετικό – Κανονιστικό πλαίσιο (ν.4512/2018 – Άρθρα 127-157)

Κατευθυντήριες Οδηγίες για την ανάπτυξη ενός ενιαίου συστήματος Εποπτείας και Ελέγχων των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα

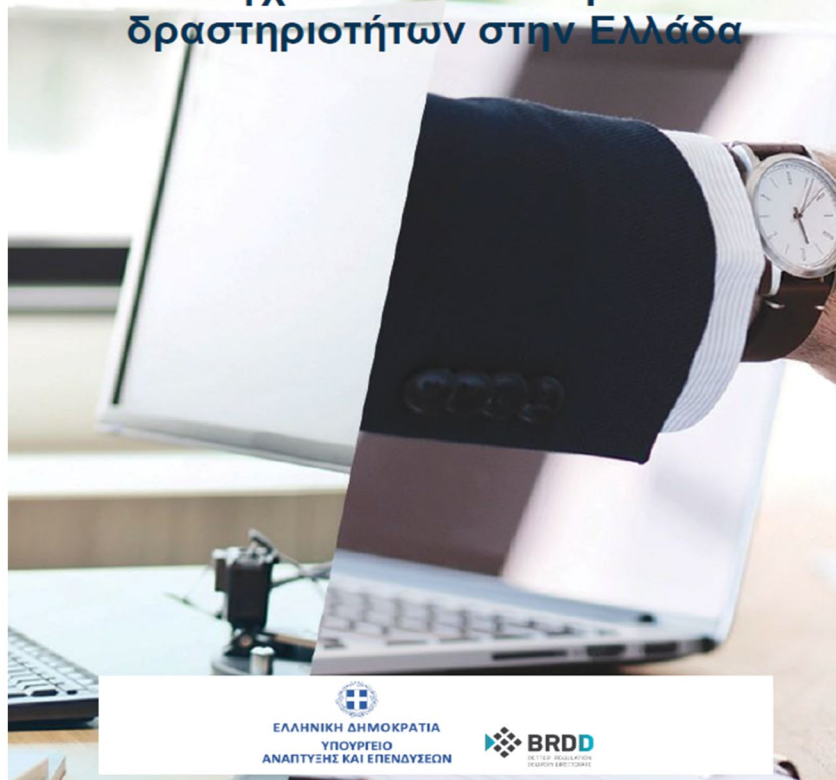

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ



Αξιολόγηση
κινδύνου για την
κατάταξη των
δραστηριοτήτων σε
βαθμούς
επικινδυνότητας και
ο σχεδιασμός
ελέγχων

Αξιολόγηση
πληροφοριών που
συλλέγονται για τους
οικονομικούς φορείς και
εκτίμηση νέων κινδύνων

Έκδοση απόφασης για
επιβολή μέτρων και
κυρώσεων

**Εργαλεία
εποπτείας –
Ενέργειες που
συνιστούν
εποπτεία
(Άρθρο 136):**


Πληροφόρηση και
παροχή
κατευθυντήριων
γραμμών και οδηγιών
με στόχο τη
συμμόρφωση

Καθορισμός της
συχνότητας, ο
προγραμματισμός και η
διενέργεια ελέγχων

Η διαχείριση των
καταγγελιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΕΠΟΠΤΕΙΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
Άρθρο 136
Ενέργειες που συνιστούν εποπτεία
Στις ενέργειες που συνιστούν εποπτεία περιλαμβάνονται:
α) Η αξιολόγηση του κινδύνου, για την κατάταξη των οικονομικών δραστηριοτήτων σε βαθμούς επικινδυνότητας και ο σχεδιασμός των ελέγχων.
β) Ο καθορισμός της συχνότητας, ο προγραμματισμός και η διενέργεια ελέγχων.
γ) Η διαχείριση των καταγγελιών.
δ) Η ενήμερωση, η πληροφόρηση, η παροχή κατευθυντήριων γραμμών και οδηγιών και η διενέργεια προληπτικών δράσεων, με στόχο την συμμόρφωση και τον περιορισμό ή τη μείωση των κινδύνων.
ε) Η έκδοση απόφασης για επιβολή μέτρων και κυρώσεων.
στ) Η αξιολόγηση των πληροφοριών και δεδομένων που συλλέγονται και αφορούν τις οικονομικές δραστηριότητες, τους οικονομικούς φορείς και τα προϊόντα, καθώς και η διενέργεια πειθαρχικών διαδικασιών όπου απαιτείται, για την αντιμετώπιση και μείωση των κινδύνων ή πιθανών αλλαγών σε υφιστάμενες δραστηριότητες.
ζ) Η αξιολόγηση των κινδύνων που προκύπτουν από την ασκούμενου ελέγχου.

Κύκλος και εργαλεία εποπτείας (ν.4512/2018)

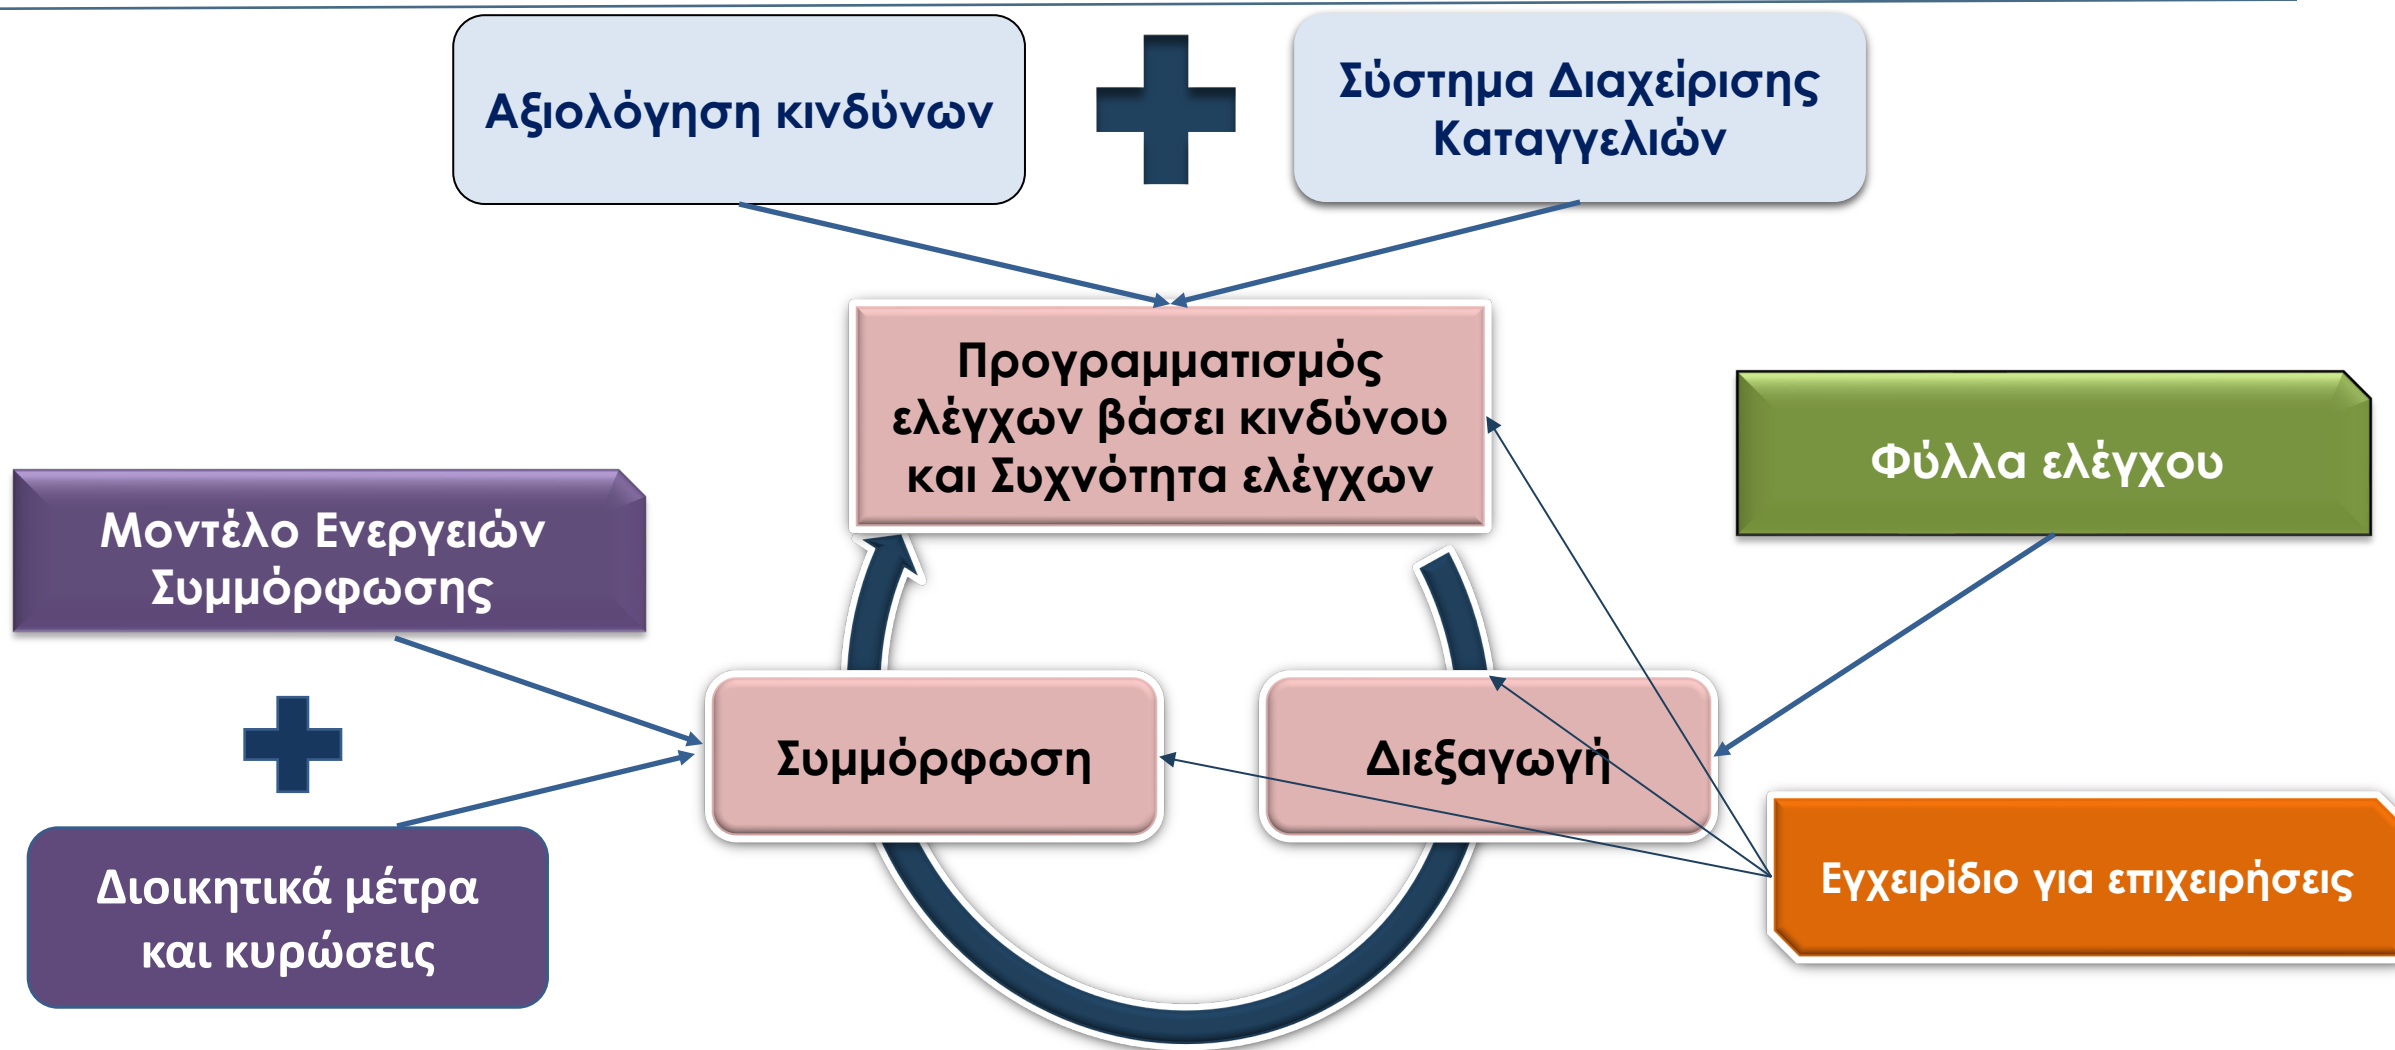

Κανονιστικές διατάξεις Πυροσβεστικό Σώμα (ν.4512/2018)

A/A	Άρθρο του ν.4512/2018	Περιγραφή	Κανονιστική Πράξη
1	140 § 8	Σύστημα Διαχείρισης Αναφορών / Καταγγελιών	ΦΕΚ Β' 7783/ 31.12.2023
2	137 § 5	Αξιολόγηση κινδύνου και κατάταξη των οικονομικών φορέων και εγκαταστάσεων σε βαθμούς επικινδυνότητας	ΦΕΚ Β' 1902/ 28.3.2024
	139 § 8	Μεθοδολογία Προγραμματισμού Ελέγχων / Συχνότητα Ελέγχων	
3	147 § 5	Φύλλα Ελέγχου	ΦΕΚ Β' 5967/ 29.10.2024
4	149 § 1	Διαδικασία ενεργειών συμμόρφωσης – Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ)	ΦΕΚ Β' 7069 / 23.12.2024
5	151 § 8	Κοινά μέτρα και κυρώσεις	Κ.Υ.Α. (Με Υπουργείο Ανάπτυξης)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΩΝ



Αξιολόγηση κινδύνου / Προγραμματισμός Ελέγχων



Signature valid

Digitally signed by

Υπουργός Περιβάλλοντος και Κλιματικής Κρίσης

DN: cn=Υπουργός Περιβάλλοντος και Κλιματικής Κρίσης, o=Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Κρίσης, ou=Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Κρίσης, email=ypu@ypu.gov.gr, c=GR

19565

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

28 Μαρτίου 2024

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1902

ΑΠΟΦΑΣΙΣ

Αριθμ. 8484 οικ. Φ.708.2

Αξιολόγηση Κινδύνου και Κατάταξη των οικονομικών δραστηριοτήτων/εγκαταστάσεων σε επίπεδα επικινδυνότητας - μεθοδολογία σχεδιασμού, προγραμματισμού και συχνότητα ελέγχων στο πλαίσιο της εποπτείας οικονομικών δραστηριοτήτων/εγκαταστάσεων στις διατάξεις πυροπροστασίας αρμοδιότητας Πυροσβεστικού Σώματος.

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ


Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 127-157 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις

ζ. του ν. 4624/2019 «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων» (Α' 137),
η. του π.δ. 70/2021 «Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 161),
θ. του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων Σύσταση κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α' 130),
ι. του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 131),
ια. της υπό στοιχεία ΥΠ 513/10-07-2023 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά» (Β' 4438),

Αριθμ. 8484 οικ. Φ.708.2

Αξιολόγηση Κινδύνου και Κατάταξη των οικονομικών δραστηριοτήτων/εγκαταστάσεων σε επίπεδα επικινδυνότητας - μεθοδολογία σχεδιασμού, προγραμματισμού και συχνότητα ελέγχων στο πλαίσιο της εποπτείας οικονομικών δραστηριοτήτων/εγκαταστάσεων στις διατάξεις πυροπροστασίας αρμοδιότητας Πυροσβεστικού Σώματος.

1. Διαδικασία Αξιολόγησης Κινδύνου / Προγραμματισμού ελέγχων

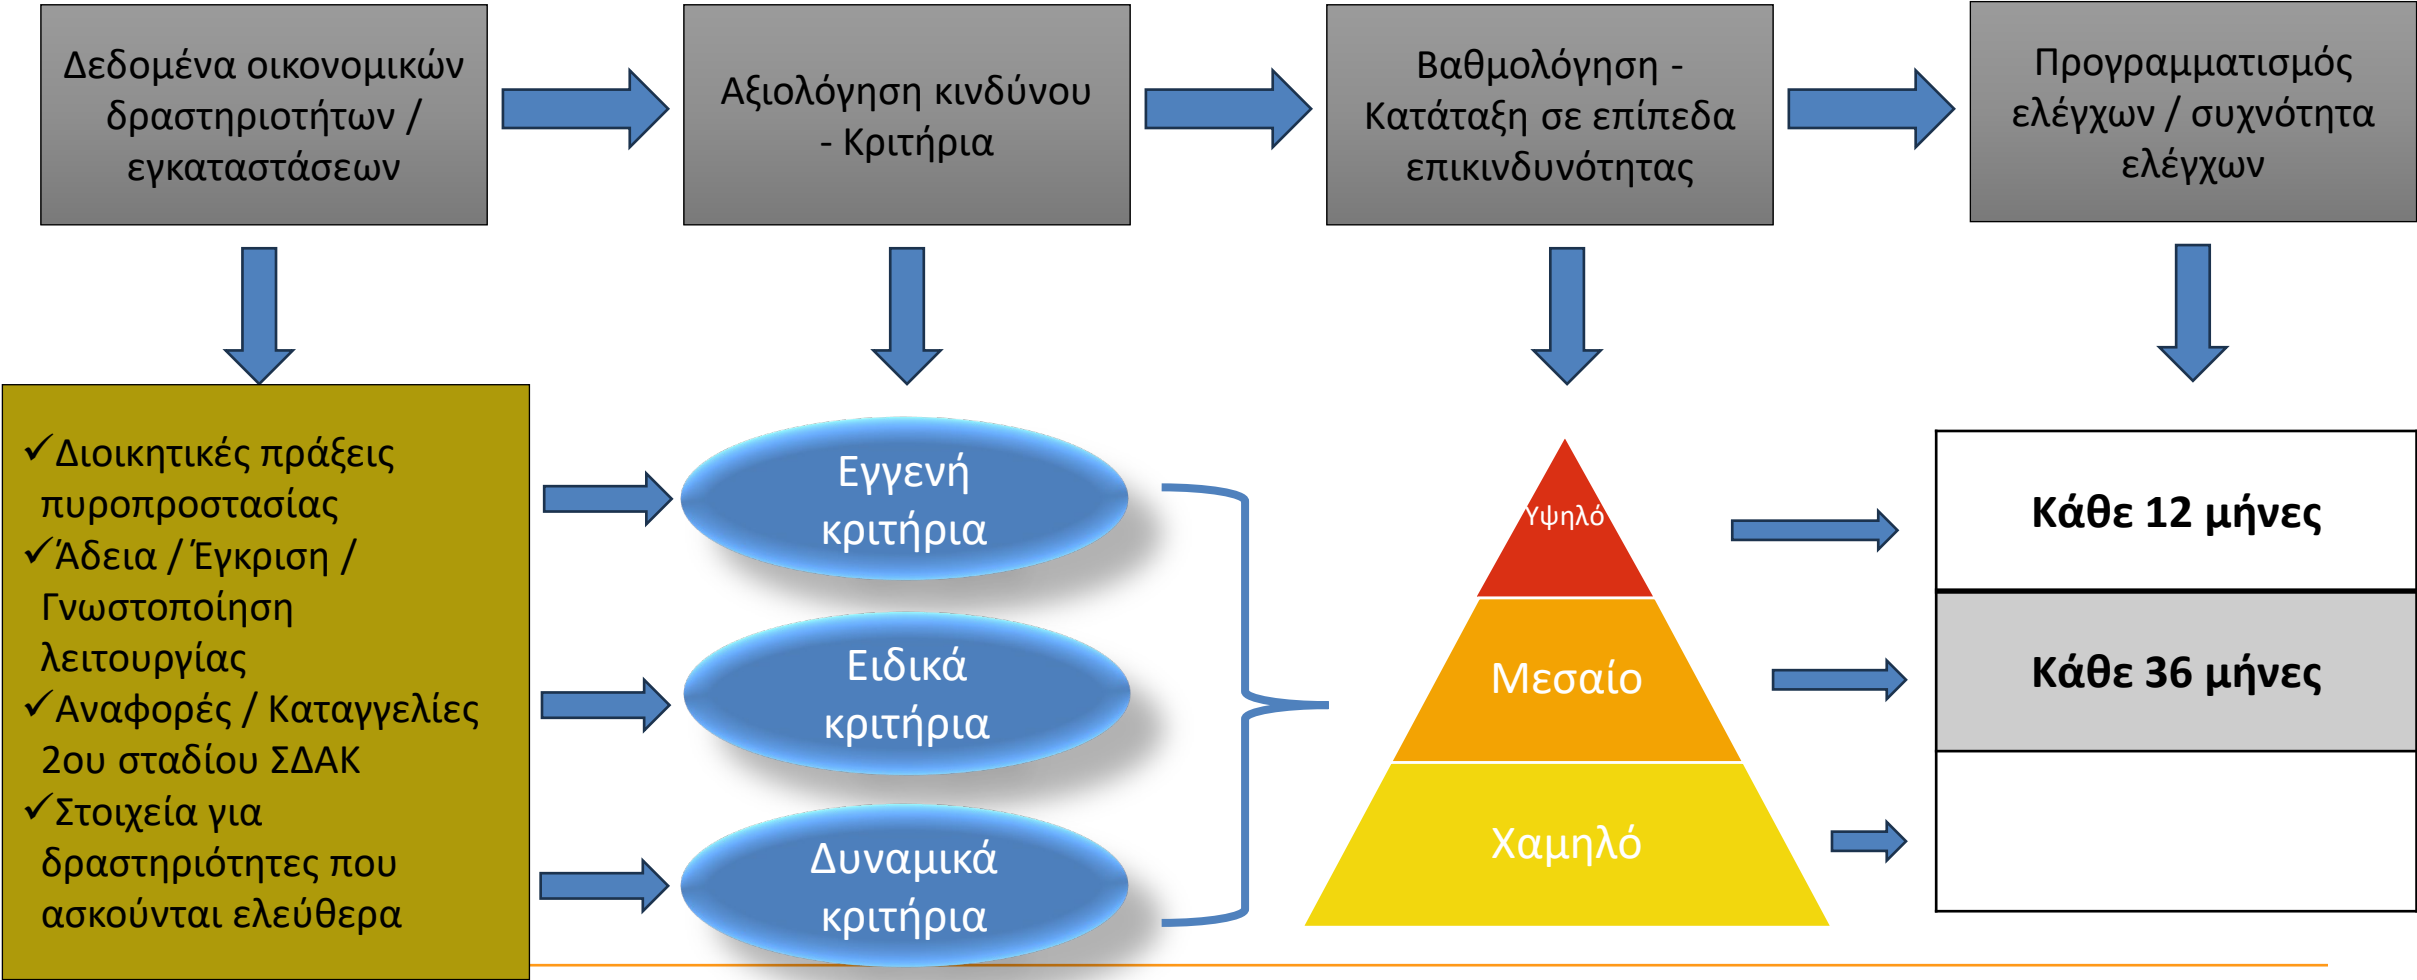

2. Κριτήρια Αξιολόγησης Κινδύνου

○ Εγγενή Κριτήρια Χρήσης:

- εγγενής επικινδυνότητα ομάδας οικονομικών δραστηριοτήτων
- ομαδικά σταθερά χαρακτηριστικά, αμετάβλητα στο χρόνο

○ Ειδικά Κριτήρια Εγκατάστασης:

- ειδική επικινδυνότητα και ειδικά χαρακτηριστικά μεμονωμένης εγκατάστασης

○ Δυναμικά Κριτήρια:

- δυναμική επικινδυνότητα οικονομικής δραστηριότητας
- βαθμός συμμόρφωσης με τις διατάξεις πυροπροστασίας
- ΜΟΝΟ κατόπιν διεξαγωγής ελέγχου



3. Σύστημα Βαθμολόγησης / Κατάταξη σε επίπεδα επικινδυνότητας

A. Εγγενής Αξιολόγηση (1ου επιπέδου) – Βαθμολόγηση Εγγενών Κριτηρίων (40%)

Πίνακας 3: Ενδεικτική Κατάταξη Εγγενούς Επικινδυνότητας ανά Χρήση ή Δραστηριότητα	
Εγγενής Κατηγορία	Δραστηριότητα ή Χρήση
A1-A2	ΓΡΑΦΕΙΑ
A1-A4	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ (σε συνδυασμό με την κατηγοριοποίηση κινδύνου της αντίστοιχης νομοθεσίας πυρασφάλειας)
A1-A4	ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ (σε συνδυασμό με την κατηγοριοποίηση κινδύνου της αντίστοιχης νομοθεσίας πυρασφάλειας)
A1-A2	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
A3-A4	ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
A3-A4	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
A1	ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ-ΛΑΤΟΜΕΙΑ
A1-A4	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
A1-A2	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
A2-A3	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
A2-A3	ΥΠΟΣΤΕΓΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ - ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ
A4	ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
A4	ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
A3-A4	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
A1-A3	ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ, Ι.ΚΤΕΟ, ΕΣΑ, ΣΥΛ, ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ-ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΑ
B2-B3	ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
B3-B4	ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
B1-B4	ΕΜΠΟΡΙΟ
B3-B4	ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
B1-B4	ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
B3-B4	ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ-ΘΕΑΤΡΑ-ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ
B2	ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
B3-B4	ΔΩΜΑΤΙΑ ΑΠΟΔΡΑΣΗΣ (ESCAPE ROOMS)
B1-B2	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
B2-B3	ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ-ΑΕΡΙΟΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΘΟΛΟΙ
G1-G2	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ/ΑΣΤΕΓΩΝ
G1-G2	ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΕΠΙΛΠΩΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Δ2-Δ3	ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ
Δ2-Δ3	ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
Δ1-Δ2	ΞΕΝΩΝΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ
Δ1-Δ2	ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ – CAMPING
E2-E3	ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ(E2)
ΣΤ2-ΣΤ4	ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ(E1-E3)
ΣΤ2	ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ/ΕΞΟΧΕΣ

1) Τύπος Πληρότητας (20%)

Πίνακας 1: Τύπος Πληρότητας				
Κατηγορία Πληρότητας	Εγγήγορη/Οικειότητα/Κινητικότητα Χρηστών	Μονάδες	Συντελεστής Βαρύτητας	Βαθμός
A	Χρήστες που δεν κοιμούνται/Εξοικειωμένοι	0	20%	0
B	Χρήστες που δεν κοιμούνται/Μη Εξοικειωμένοι	40		8
Γ	Χρήστες που κοιμούνται/Εξοικειωμένοι	20		4
Δ	Χρήστες που κοιμούνται/Μη Εξοικειωμένοι	60		12
Ε	Χρήστες που δεν κοιμούνται/Μη Εξοικειωμένοι /Περιορισμένης κινητικότητας-Ευαίσθητες ομάδες	60		12
ΣΤ	Χρήστες που κοιμούνται/Μη Εξοικειωμένοι/Περιορισμένης κινητικότητας-Ευαίσθητες ομάδες	80		16

2) Ρυθμός Ανάπτυξης Πυρκαγιάς (20%)

Πίνακας 2: Ρυθμός Ανάπτυξης Πυρκαγιάς					
Κατηγορία Ρυθμού	Ρυθμός Ανάπτυξης	Περιγραφή	Μονάδες	Συντελεστής Βαρύτητας	Βαθμός
1	Αργός	Χαμηλό πυροθερμικό φορτίο ομοιόμορφα καταμετρημένο, μικρές διακριτές ποσότητες καυσίμων ή υλικών περιορισμένης καυστότητας (όπως μηχανήματα, συσκευές, μεταλλικά αντικείμενα, δομικά υλικά), που συμβάλλουν αμελητέα στην ανάπτυξη πυρκαγιάς.	0	20%	0
2	Μεσαίος	Χαμηλό έως Μέτριο πυροθερμικό φορτίο ομοιόμορφα καταμετρημένο, αποτελούμενο από διάφορα είδη καυστών υλικών (όπως κουτιά από χαρτόνια, ξύλινες παλέτες, βιβλία σε ράφια, ξύλινα έπιπλα, σχήματα), που συμβάλλουν μέτρια στην ανάπτυξη πυρκαγιάς.	20		4
3	Ταχύς	Μεσαίες ποσότητες συσσωρευμένων καυστών υλικών σε ράφια ή χωρίς (όπως πλαστικών, συνθετικών υφασμάτων, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών), που συμβάλλουν ταχεία στην ανάπτυξη πυρκαγιάς.	40		8
4	Υπερταχύς	Μεσαίες έως μεγάλες ποσότητες καυστών υλικών, πολυμερή κυτταρίνης, διογκωμένα πολυμερή, εύφλεκτα υγρά και αέρια, όπου μπορεί να εμφανιστεί ταχεία ανεξέλεγκτη ανάπτυξη πυρκαγιάς.	60		12

Πίνακας 9 : Επίπεδο Εγγενούς Επικινδυνότητας

Βαθμολογία Εγγενών Κριτηρίων	Επίπεδο Εγγενούς Επικινδυνότητας
0-8	Χαμηλό
9-18	Μεσαίο
19-28	Υψηλό

3. Σύστημα Βαθμολόγησης / Κατάταξη σε επίπεδα επικινδυνότητας

1) Πλήθος Χρηστών (10%)

Πίνακας 4 : Πλήθος Χρηστών

Κατηγορία	Πλήθος δυνητικών χρηστών	Μονάδες	Συντελεστής Βαρύτητας	Βαθμός
Μικρό	Έως 50 άτομα	0	10%	0
Μεσαίο	Από 51 έως 200 άτομα	20		2
Μεγάλο	Από 201 έως 500 άτομα	40		4
Πολύ μεγάλο	Από 501 και πάνω άτομα	60		6

2) Κτιριακή Πολυπλοκότητα (10%)

Πίνακας 5 : Κτιριακή Πολυπλοκότητα

Κατηγορία	Περιγραφή	Μονάδες	Συντελεστής Βαρύτητας	Βαθμός
Χαμηλή	Κτίριο με απλή διαρρύθμιση, καλή οπτική πρόσβαση, κατάλληλα σχεδιασμένη και με μικρή απόσταση από όδευση διαφυγής, καλό επίπεδο παροχής εξόδου με τελικές εξόδους που οδηγούν απευθείας στο εξωτερικό του κτιρίου.	0	10%	0
Μεσαία	Κτίριο πολλαπλών πυροδιαμερισμάτων, με τα περισσότερα χαρακτηριστικά του σχεδιασμένα μη σύνθετα και πολύπλοκα με αποτέλεσμα η διαχείριση της εκκένωσης να μην παρουσιάζει ιδιαίτερες απαιτήσεις.	40		4
Υψηλή	Μεγάλο σύνθετο κτίριο όπως μεγάλα κτιριακά συγκροτήματα (κτίρια πολλαπλών χρήσεων, νοσοκομεία, εμπορικά κέντρα, αεροδρόμια, κλπ.) με σύνθετη και πολύπλοκη εσωτερική διαρρύθμιση με αποτέλεσμα η διαχείριση της εκκένωσης να παρουσιάζει ιδιαίτερες απαιτήσεις.	60		6

3) Μετάδοση Πυρκαγιάς (10%)

Πίνακας 6 : Μετάδοση Πυρκαγιάς

Κατηγορία	Κίνδυνος Μετάδοσης	Παράμετρος Μετάδοσης	Μονάδες	Συντελεστής Βαρύτητας	Βαθμός
1	Μικρός	Απόσταση από γειτονικά κτίρια μεγαλύτερη των 15 μ. ή μεγαλύτερη από το διπλάσιο ύψος του κτιρίου.	0	10%	0
2	Μέτριος	(1) Απόσταση από γειτονικά κτίρια μικρότερη των 15.μ. ή μικρότερη από το διπλάσιο ύψος του κτιρίου. (2) Η εγκατάσταση καταλαμβάνει μέρος του κτιρίου.	40		4
3	Μεγάλος	Αποθήκευση / επεξεργασία / παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων επικινδύνων, εύφλεκτων, εκρηκτικών υλών.	60		6
3	Μεγάλος	εμφυεγμένα εκβυκτικά ηχητικά ηλεκτρομαγνητικά υποδομικά / ενεργειακά / ασφαλιστικά	60		6

Πίνακας 11 : Αρχικό Επίπεδο Επικινδυνότητας

Βαθμολογία Εγγενών και Ειδικών κριτηρίων	Αρχικό Επίπεδο Επικινδυνότητας
0- 14	Χαμηλό
15-30	Μεσαίο
31-46	Υψηλό

3. Σύστημα Βαθμολόγησης / Κατάταξη σε επίπεδα επικινδυνότητας

Γ. Τελική Αξιολόγηση (3ου επιπέδου) – Βαθμολόγηση Δυναμικών Κριτηρίων (30%)

1) Αποτέλεσμα Τελευταίου Ελέγχου (20%)

Πίνακας 7 : Αποτέλεσμα Τελευταίου Ελέγχου

Κατηγορία Επικινδυνότητας	Μονάδες	Συντελεστής Βαρύτητας	Βαθμός
Χαμηλή	0	20%	0
Μεσαία	30		6
Υψηλή	60		12

2) Ιστορικό Συμμόρφωσης* (10%)

Πίνακας 8 : Ιστορικό Συμμόρφωσης*


Ιστορικό Συμμόρφωσης	Μονάδες	Συντελεστής Βαρύτητας	Βαθμός
Πλήρης Συμμόρφωση	0	10%	0
Μερική Συμμόρφωση	30		3
Χαμηλή Συμμόρφωση	60		6

*Δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση μη ύπαρξης ιστορικού ελέγχων

Πίνακας 12 : Τελικό Επίπεδο Επικινδυνότητας

Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίων	Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίων (σε περίπτωση μη ιστορικού συμμόρφωσης)	Τελικό Επίπεδο Επικινδυνότητας
0-21	0-19	Χαμηλό
22-43	20-39	Μεσαίο
44-64	40-58	Υψηλό

4. Προγραμματισμός ελέγχων / Συχνότητα ελέγχων

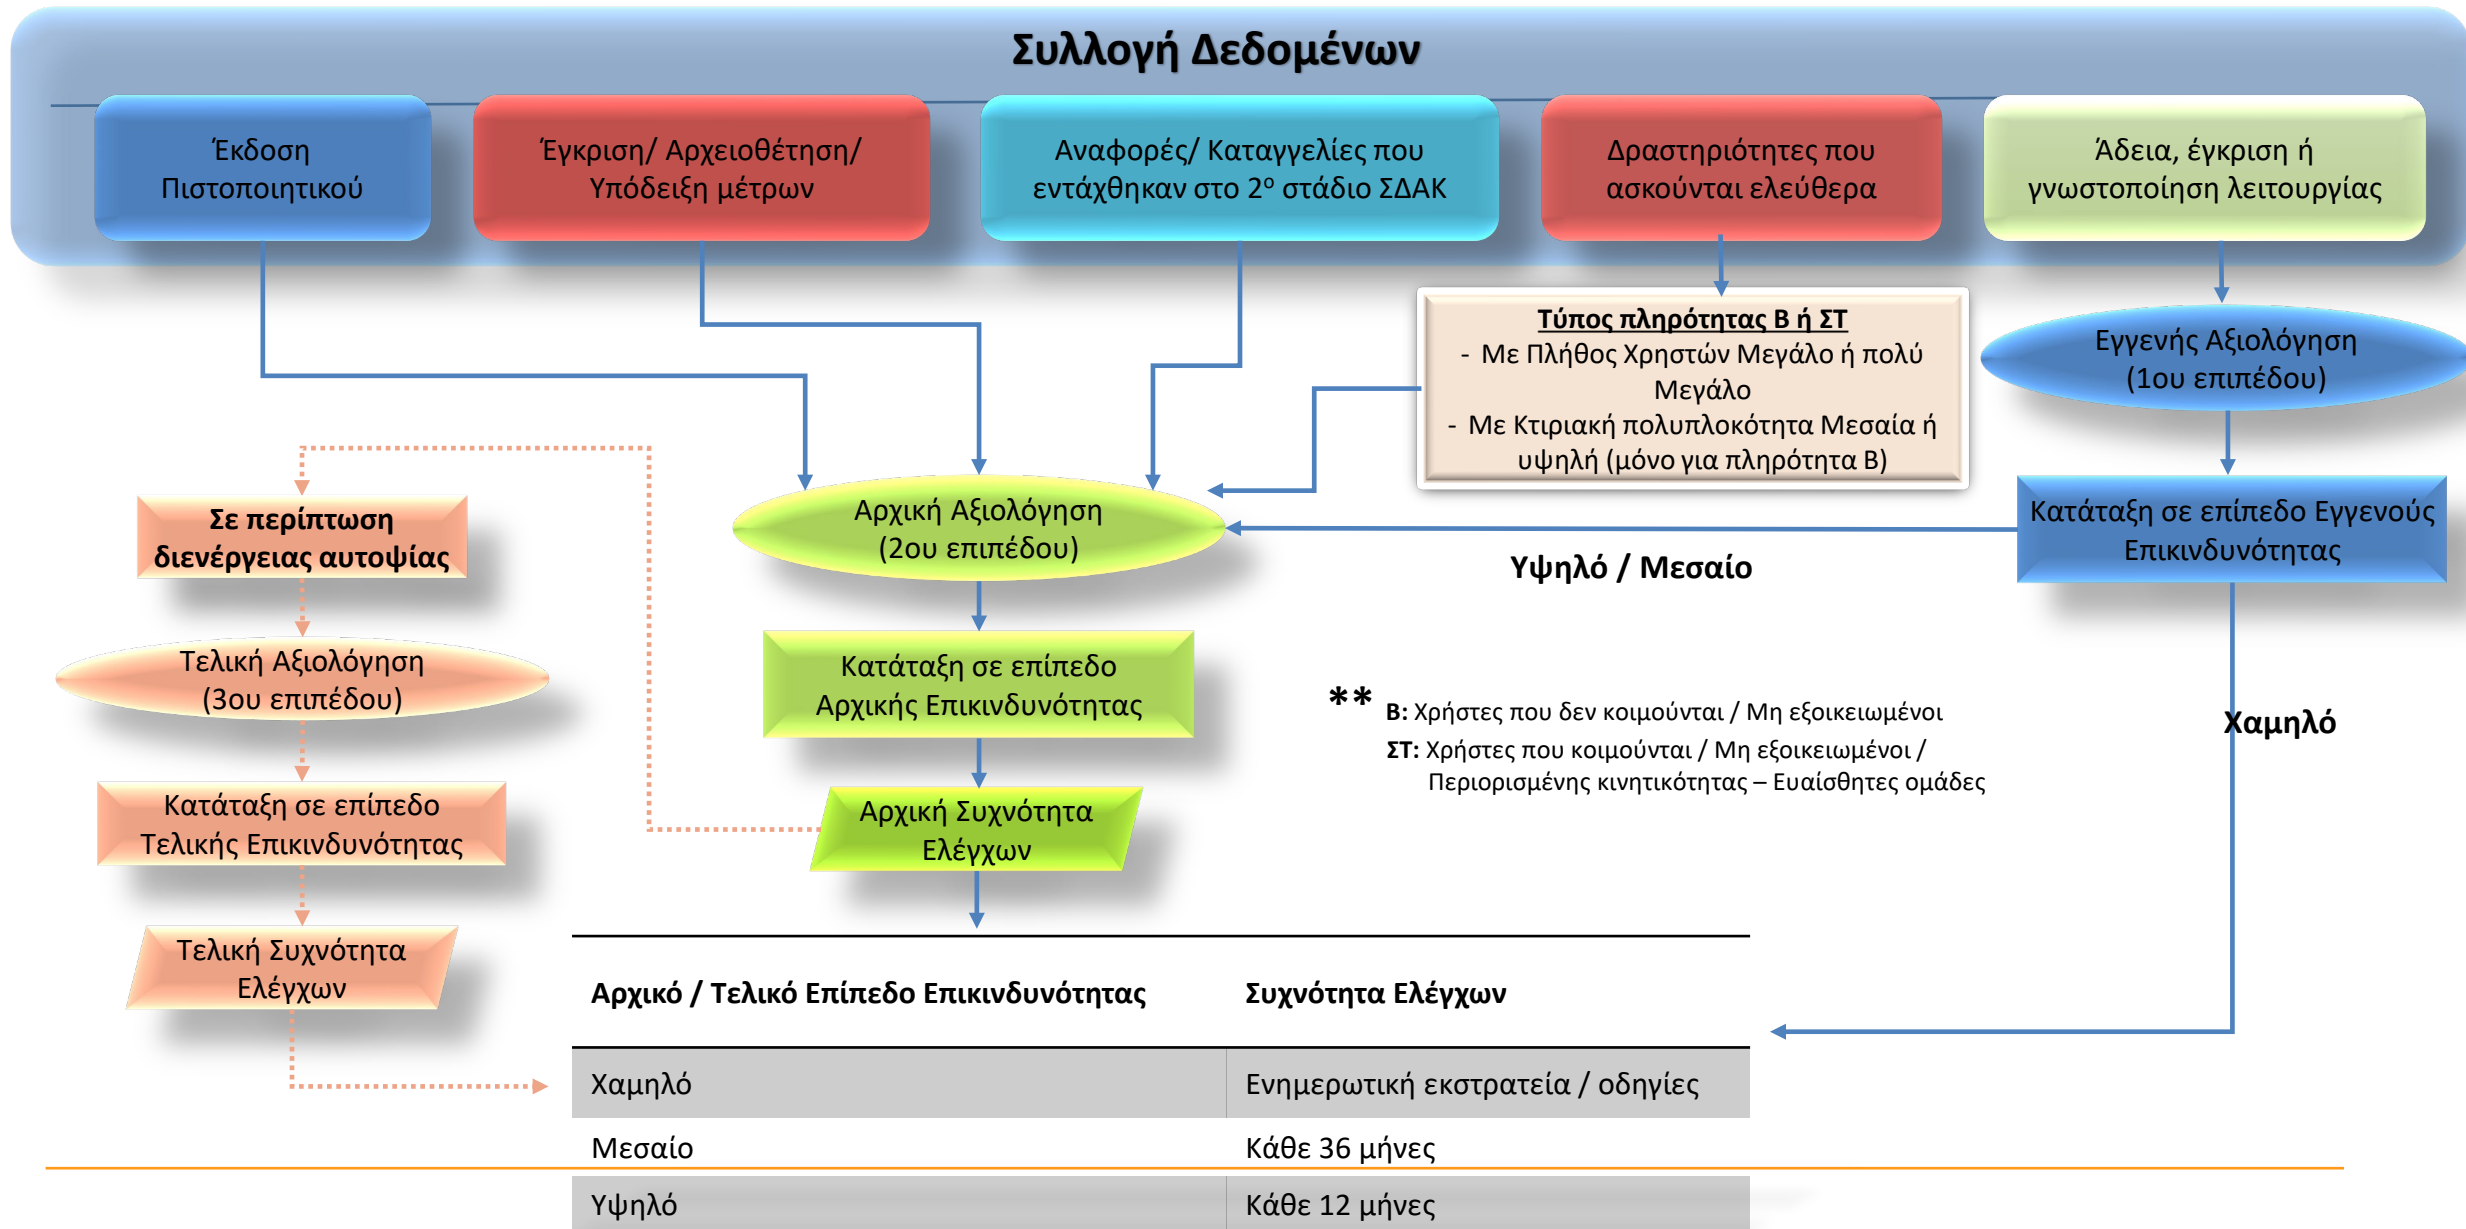


The image is a composite. The left side shows a firefighter's helmet with yellow and grey reflective stripes and a red face shield, set against a dark, smoky background. The right side shows a white checklist with several square boxes, some containing red checkmarks. A red pen is shown writing a checkmark in one of the boxes. A jagged, torn-paper-like line separates the two images.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ (ΣΔΑΚ)

Σύστημα Διαχείρισης Αναφορών - Καταγγελιών

Αρχικό Στάδιο Αξιολόγησης

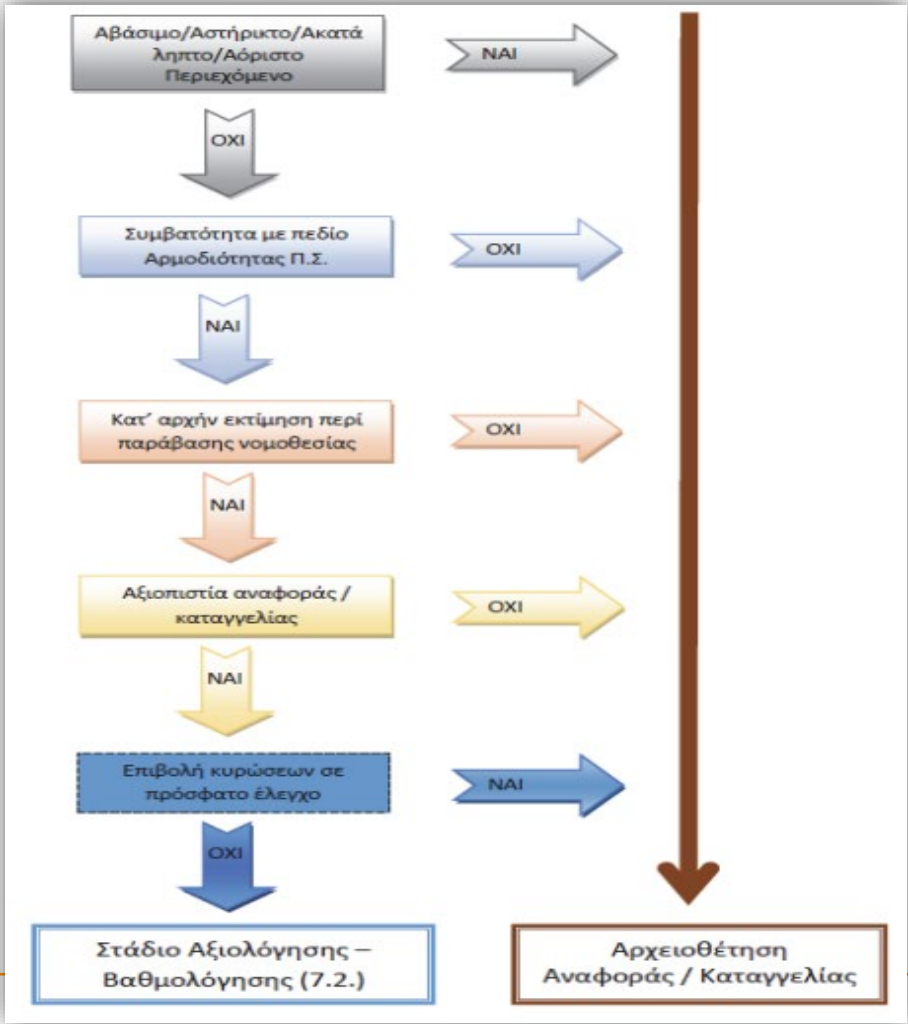

Το προφανώς αβάσιμο/ αστήρικτο/ ακατάληπτο/ αόριστο/ αθεμελίωτο
Η συμβατότητα με τους τομείς αρμοδιότητας του Π.Σ.
Η κατ' αρχήν εκτίμηση για στοιχειοθέτηση παράβασης νομοθεσίας πυροπροστασίας
Η αξιοπιστία της αναφοράς/ καταγγελίας
Η επιβολή κυρώσεων από πρόσφατο έλεγχο

Σύστημα Διαχείρισης Αναφορών - Καταγγελιών

Δεύτερο Στάδιο Αξιολόγησης - Βαθμολόγησης

	Κριτήρια Αξιολόγησης και Βαθμολόγησης	Εύρος Βαθμολογίας
1	Πλήθος των υποβληθεισών αναφορών / καταγγελιών	0-4
2	Μέτρα και κυρώσεις που έχουν επιβληθεί	0-6
3	Χρήστες κτιρίου / εγκατάστασης	1-6
4	Κατάταξη του βαθμού επικινδυνότητας	1, 3, 5
5	Τεκμηρίωση αναφοράς / καταγγελίας	1,4
	Συνολική Βαθμολογία:	3-25

Βαθμολογία «β»	Βαθμός Σημαντικότητας	Επίπεδο Σημαντικότητας	Ενέργεια Διαχείρισης
$\beta \leq 5$	0	Μη Σημαντική	Αρχειοθέτηση
$6 \leq \beta \leq 13$	1	Αρκετά Σημαντική	Διοικητικός έλεγχος ένταξης στο πλαίσιο των τακτικών / προγραμματισμένων ελέγχων
$14 \leq \beta \leq 19$	2	Πολύ Σημαντική	Επιτόπιος έλεγχος (εντός δέκα ημερών)
$20 \leq \beta \leq 25$	3	Εξαιρετικά Σημαντική / Κρίσιμη	Επιτόπιος έλεγχος (εντός τριών ημερών)
	3	Ειδικού χειρισμού ⁽¹⁾	Εξετάζεται κατά προτεραιότητα

Οι αναφορές / καταγγελίες ειδικού χειρισμού δε συνδέονται με βαθμολογία «β» και αντιμετωπίζονται με ενέργειες που αποφασίζονται από τη διοίκηση της Πυροσβεστικής Αρχής


ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΟΥΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ
ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ
ΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ



Νομοθετικό – Κανονιστικό πλαίσιο

Αριθμ. 53905 οικ. Φ.708.3

Καθαρισμός στοιχείων Φύλλου Ελέγχου για τη διενέργεια ελέγχων των οικονομικών φορέων και εγκαταστάσεων που υπάγονται στις κανονιστικές διατάξεις πυροπροστασίας αρμοδιότητας του Πυροσβεστικού Σώματος.

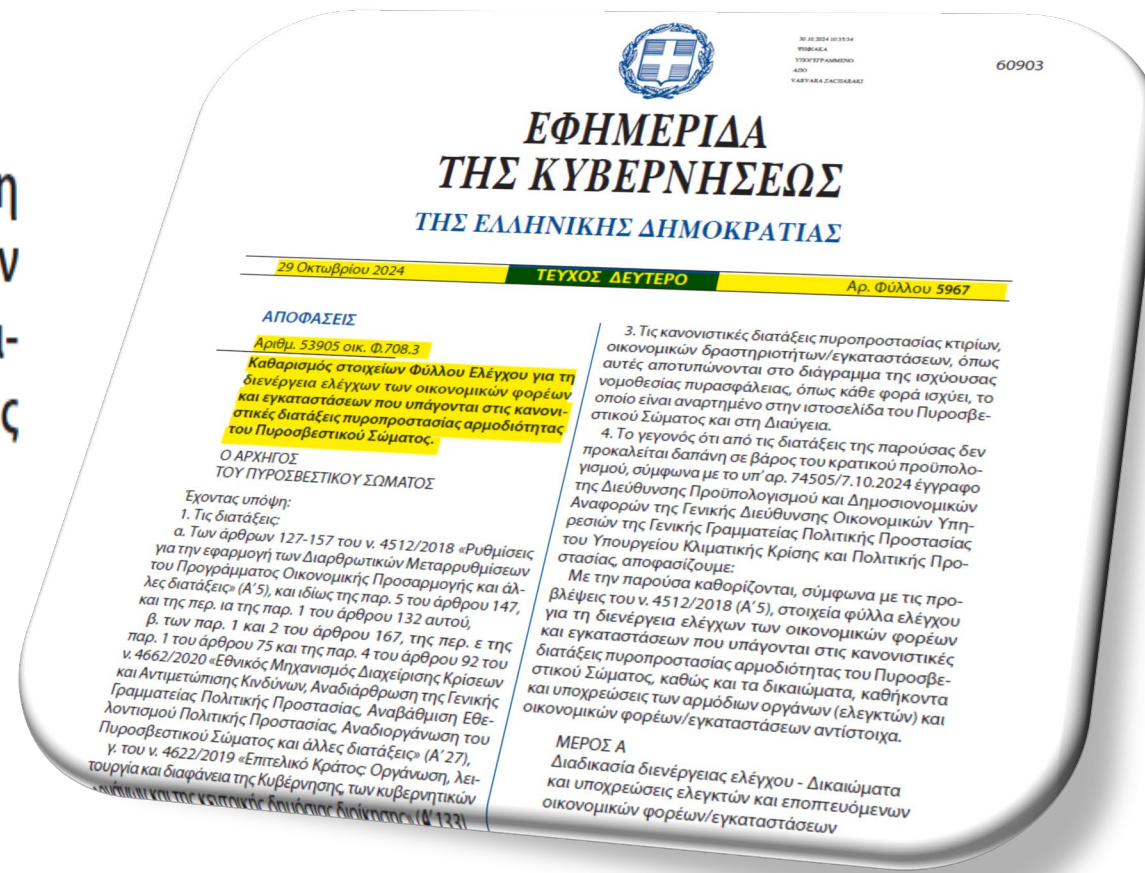

Δομή και Βαθμολόγηση Φύλλου Ελέγχου

Μέρος Ι: Αξιολόγηση υφιστάμενων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας του οικονομικού φορέα / εγκατάστασης

- ❖ Για κάθε στοιχείο (παράμετρο) ελέγχου των Πινάκων Α έως και Δ (Μέρος Ι), υπάρχει διαβάθμιση των ευρημάτων (**Χαρακτηρισμός Αξιολόγησης**) αφού **αποδίδεται βαθμός** αναλόγως της σημασίας τους με βάση τον κίνδυνο:

- Υψηλή Συμμόρφωση
- Μεσαία Συμμόρφωση
- Χαμηλή Συμμόρφωση
- Δεν απαιτείται / Δεν εφαρμόζεται

- ❖ Σε κάθε σημείο ελέγχου υπάρχει η δυνατότητα **πρόσθετων παρατηρήσεων** στο περιθώριο του εντύπου από τον ελεγκτή/ελεγκτές.

Μέρος Ι: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ³ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ					
Α	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ / ΔΟΜΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ				
Β	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ – ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ				
Γ	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ				
Δ	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ				
α/α	Στοιχεία Ελέγχου	Χαρακτηρισμός Αξιολόγησης			
		Υψηλή Συμμόρφωση	Μεσαία Συμμόρφωση	Χαμηλή Συμμόρφωση	Δεν απαιτείται / Δεν εφαρμόζεται
		Βαθμός Αξιολόγησης / Παρατηρήσεις ελεγκτή			

Δομή και Βαθμολόγηση Φύλλου Ελέγχου

Μέρος II: Αξιολόγηση τήρησης διοικητικών πράξεων και διαδικασιών

- ❖ Για κάθε στοιχείο (παράμετρο) ελέγχου του Πίνακα Ε (Μέρος II), αντιστοιχεί μία από τις τρεις επιλογές αξιολόγησης (Χαρακτηρισμός Αξιολόγησης) που διατυπώνεται ως:
 - Ναι
 - Όχι
 - Δεν απαιτείται / Δεν εφαρμόζεται
- ❖ Τα σημεία (παράμετροι) ελέγχου που καταγράφονται στο Μέρος II (Πίνακα Ε) συμπληρώνεται για τον προσδιορισμό ζητημάτων συμμόρφωσης που **δεν σχετίζονται με τον κίνδυνο**. Κατ' αυτόν τον τρόπο **αξιολογείται το προφίλ του οικονομικού φορέα / εγκατάστασης σχετικά με την τήρηση ή μη των διοικητικών πράξεων και διαδικασιών**.
- ❖ Σε περίπτωση διαπίστωσης μη τήρησης των κατά περίπτωση απαιτούμενων διοικητικών πράξεων και διαδικασιών ακολουθείται η αντίστοιχη ενέργεια ή μέτρο συμμόρφωσης που προκύπτει από το Μ.Ε.Σ.

Μέρος II: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ				
E	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ			
α/α	Στοιχεία Ελέγχου	Χαρακτηρισμός Αξιολόγησης		
		ΝΑΙ	ΟΧΙ	Δεν απαιτείται / δεν εφαρμόζεται
				Παρατηρήσεις ελεγκτή

Μέρος Ι:
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ³ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΦΟΡΕΑ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Α		ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ / ΔΟΜΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ				
α/α	Στοιχεία Ελέγχου	Χαρακτηρισμός Αξιολόγησης				
		Υψηλή Συμμόρφωση	Μεσαία Συμμόρφωση	Χαμηλή Συμμόρφωση	Δεν απαιτείται / Δεν εφαρμόζεται	Βαθμός Αξιολόγησης / Παρατηρήσεις ελεγκτή
A.1	Η τρέχουσα χρήση του κτιρίου είναι σύμφωνη με την καθορισμένη κατηγορία και τύπο πληρότητας	0	3	6		
A.2	Τα φέροντα δομικά στοιχεία ικανοποιούν τον απαιτούμενο δείκτη και τα κριτήρια επίδοσης της πυραντίστασης σύμφωνα με την χρήση της εγκατάστασης	0	6	12		
A.3	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις κατασκευής των πυροπροστατευμένων οδεύσεων διαφυγής	0	12	24		
A.4	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις κατασκευής των πυροδιαμερίσματος	0	12	24		
A.5	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις κατασκευής των επικίνδυνων χώρων	0	6	12		
A.6	Οι υπόγειοι χώροι με την ανωδομή αποτελούν ανεξάρτητο πυροδιαμέρισμα	0	3	6		
A.7	Ανοίγματα πατωμάτων που δημιουργούνται αναγκαστικά μεταξύ των ορόφων, από το πέρασμα σκάλας, ράμπας, ανελκυστήρα, φωταγωγού, αεραγωγού κλπ. περικλείονται από κατακόρυφα φρέατα πυροπροστατευμένα	0	3	6		
A.8	Το σύστημα απαγωγής καυσαερίων – θερμότητας με φυσικό ή μηχανικό εξαερισμό ικανοποιεί τις απαιτήσεις κατασκευής και λειτουργίας του ⁴	0	3	6		
A.9	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις κατασκευής προθαλάμου κλιμακοστασίου, κλιμακοστασίου ή/και ανελκυστήρα πυροσβεστών	0	3	6		
A.10	Ικανοποιούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις πυραντίστασης και αντίδρασης στη φωτιά των εξωτερικών δομικών στοιχείων των όψεων με όμορα κτίρια ή πυροδιαμερίσματα	0	3	6		
		Άθροισμα Βαθμολογιών (SUM):				
		Μέγιστη Βαθμολογία Κεφαλαίου Α (MAXSUM):				
		Ποσοστό Κεφαλαίου Α ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΠΜΣ): ΠΜΣ=SUM/MAXSUM (σε %)				
		Ποσοστό Κεφαλαίου Α ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΠΣ): ΠΣ=100% - ΠΜΣ (σε %)				

Β		ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ – ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ				
α/α	Στοιχεία Ελέγχου	Χαρακτηρισμός Αξιολόγησης				
		Υψηλή Συμμόρφωση	Μεσαία Συμμόρφωση	Χαμηλή Συμμόρφωση	Δεν απαιτείται / Δεν εφαρμόζεται	Βαθμός Αξιολόγησης / Παρατηρήσεις ελεγκτή
B.1	Οι θύρες εξόδων / τελικών εξόδων κινδύνου είναι ανεμπόδιστες, ευδιάκριτες και απομακρυσμένες μεταξύ τους	0	6	12		
B.2	Οι θύρες των εξόδων / τελικών εξόδων κινδύνου είναι ξεκλειδωτες, ανοίγουν προς τα έξω με προφανή και εύκολο τρόπο και δεν διαθέτουν σύρτες ή παρόμοια μέσα ασφαλίσεως	0	3	6		
B.3	Οι θύρες των εξόδων / τελικών εξόδων κινδύνου δεν βρίσκονται πλησίον ή κάτω από επικίνδυνους χώρους	0	3	6		
B.4	Οι οδεύσεις διαφυγής (οριζόντιες – κατακόρυφες) πληρούν τα μετρικά στοιχεία (όπως πλάτος, ύψος, μήκος οδευσης), είναι ανεμπόδιστες και ευδιάκριτες	0	6	12		
B.5	Οι μηχανοκίνητες θύρες και οι θύρες με χρονοκαθυστέρηση ανοίγουν με τη διακοπή ρεύματος ή/και με την ενεργοποίηση του αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης και παραμένουν ανοιχτές	0	3	6		
B.6	Οι πυράντοχες θύρες των πυροδιαμερισμάτων διατηρούνται σε κλειστή θέση και είναι αυτοκλειόμενες	0	3	6		
B.7	Ο φωτισμός και η σήμανση ασφαλείας των εξόδων/τελικών εξόδων κινδύνου, των οδεύσεων διαφυγής και του πυροσβεστικού εξοπλισμού είναι κατάλληλη και ορατή στους χρήστες	0	6	12		
B.8	Ο οικονομικός φορέας/εγκατάσταση διαθέτει σχέδιο έκτακτης ανάγκης και σχέδιο εκκένωσης, στα οποία έχουν εκπαιδευθεί οι εργαζόμενοι	0	3	6		
B.9	Έχουν πραγματοποιηθεί ασκήσεις εκκένωσης του κτιρίου/εγκατάστασης	0	3	6		
		Άθροισμα Βαθμολογιών (SUM):				
		Μέγιστη Βαθμολογία Κεφαλαίου Β (MAXSUM) ⁵ :				
		Ποσοστό Κεφαλαίου Β ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΠΜΣ): ΠΜΣ=SUM/MAXSUM (σε %)				
		Ποσοστό Κεφαλαίου Β ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΠΣ): ΠΣ=100% - ΠΜΣ (σε %)				

Γ	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ					
α/α	Στοιχεία Ελέγχου	Χαρακτηρισμός Αξιολόγησης				
		Υψηλή Συμμόρφωση	Μεσαία Συμμόρφωση	Χαμηλή Συμμόρφωση	Δεν απαιτείται / Δεν εφαρμόζεται	Βαθμός Αξιολόγησης / Παρατηρήσεις ελεγκτή
Γ.1	Οι απαιτούμενοι πυροσβεστήρες (φορητοί, τροχήλατοι, αυτοδιεγειρόμενοι), είναι τοποθετημένοι σε ορατή και κατάλληλη θέση, λειτουργούν καλώς και συντηρούνται	0	3	6		
Γ.2	Το Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης ή και ανίχνευσης αερίων καυσίμων / εύφλεκτων υγρών λειτουργεί καλώς και συντηρείται	0	6	12		
Γ.3	Το Χειροκίνητο σύστημα αναγγελίας πυρκαγιάς λειτουργεί καλώς και συντηρείται	0	3	6		
Γ.4	Το Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με νερό (καταιονισμού ύδατος, υδρονέφωσης, ψεκασμού νερού) λειτουργεί καλώς και συντηρείται	0	12	24		Βλέπε Πίνακα 2
Γ.5	Το αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με σκόνη, αφρό, διοξείδιο του άνθρακα, αέρια, συμπυκνωμένο αεροζόλ, κλπ., λειτουργεί καλώς και συντηρείται	0	6	12		
Γ.6	Το Μόνιμο Υδροδοτικό Πυροσβεστικό Δίκτυο λειτουργεί καλώς και συντηρείται	0	6	12		
Γ.7	Το Σύστημα τοπικής Κατάσβεσης λειτουργεί καλώς και συντηρείται	0	3	6		
Γ.8	Το Απλό Υδροδοτικό Πυροσβεστικό Δίκτυο λειτουργεί καλώς και συντηρείται	0	3	6		
Γ.9	Η ομάδα πυροπροστασίας ή το προσωπικό του φορέα / εγκατάστασης εκπαιδεύεται στη χρήση των μέσων και συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας	0	3	6		
		Άθροισμα Βαθμολογιών (SUM):				
		Μέγιστη Βαθμολογία Κεφαλαίου Γ (MAXSUM):				
		Ποσοστό Κεφαλαίου Γ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΠΜΣ):				
		ΠΜΣ=SUM/MAXSUM (σε %)				
		Ποσοστό Κεφαλαίου Γ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΠΣ):				
		ΠΣ=100% - ΠΜΣ (σε %)				

Δ	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ					
α/α	Στοιχεία Ελέγχου	Χαρακτηρισμός Αξιολόγησης				
		Υψηλή Συμμόρφωση	Μεσαία Συμμόρφωση	Χαμηλή Συμμόρφωση	Δεν απαιτείται / Δεν εφαρμόζεται	Βαθμός Αξιολόγησης / Παρατηρήσεις ελεγκτή
Δ.1	Κατάλληλη διεύθυνση του χώρου αποθήκευσης των εύφλεκτων καυσίμων, αερίων, υγρών, χημικών και καυστών και αναφλέξιμων υλών, και απομάκρυνσή τους από πηγές εκπομπής θερμότητας	0	6	12		
Δ.2	Η διακόσμηση και επένδυση των δαπέδων, τοίχων και οροφών, δεν αποτελείται από υλικά ταχείας επιφανειακής εξάπλωσης φλόγας	0	6	12		
Δ.3	Τα ορατά καλώδια και ο ηλεκτρικός εξοπλισμός φαίνεται να μην παρουσιάζουν φθορά ή ζημιά ή/και οι ηλεκτρικές συνδέσεις δεν είναι χαλαρές	0	3	6		
Δ.4	Οι φιάλες / δεξαμενές υγραερίου πληρούν τις προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας και τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας	0	6	12		
Δ.5	Υπάρχει σήμανση των επικίνδυνων υλικών και χώρων	0	3	6		
Δ.6	Τα φύλλα δεδομένων ασφαλείας Υλικών (MSDS) είναι διαθέσιμα και προσβάσιμα κοντά σε περιοχές όπου αποθηκεύονται επικίνδυνα υλικά	0	3	6		
Δ.7	Υπάρχουν μέτρα περιορισμού της διαρροής και είναι επαρκή για τους τύπους και τους όγκους των επικίνδυνων υλικών που αποθηκεύονται	0	3	6		
Δ.8	Υπάρχει σωστός αερισμός σε χώρους όπου αποθηκεύονται ή χρησιμοποιούνται επικίνδυνα υλικά	0	3	6		
Δ.9	Τηρούνται τα λοιπά απαιτούμενα για τη χρήση της δραστηριότητας προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας	0	6	12		
		Άθροισμα Βαθμολογιών (SUM):				
		Μέγιστη Βαθμολογία Κεφαλαίου Δ (MAXSUM):				
		Ποσοστό Κεφαλαίου Δ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΠΜΣ):				
		ΠΜΣ=SUM/MAXSUM (σε %)				
		Ποσοστό Κεφαλαίου Δ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΠΣ):				
		ΠΣ=100% - ΠΜΣ (σε %)				

Μέρος II:
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Το παρόν συμπληρώνεται για τον προσδιορισμό ζητημάτων συμμόρφωσης που δεν σχετίζονται με τον κίνδυνο και δεν επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα του Φύλλου Ελέγχου. Σε περίπτωση μη τήρησης όλων των απαιτούμενων/προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία διοικητικών διαδικασιών και εγγράφων από τον υπό έλεγχο οικονομικό φορέα/εγκατάσταση ακολουθείται η αντίστοιχη ενέργεια ή μέτρο συμμόρφωσης που προκύπτει από το αποτέλεσμα του Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης (Μ.Ε.Σ.).

Ε ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ					
α/α	Στοιχεία Ελέγχου	Χαρακτηρισμός Αξιολόγησης			
		ΝΑΙ	ΟΧΙ	Δεν απαιτείται / δεν εφαρμόζεται	Παρατηρήσεις ελεγκτή
E.1	Ο οικονομικός φορέας/εγκατάσταση διαθέτει εγκεκριμένη/αρχειοθετημένη μελέτη (ενεργητικής) πυροπροστασίας, Έκθεση Επιθεώρησης (Τεύχος Μελέτης ή/και Σχέδια κατόψεων, ή/και θεωρημένες τεχνικές περιγραφές μόνιμων συστημάτων)				
E.2	Ο οικονομικός φορέας/εγκατάσταση διαθέτει πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας σε ισχύ				
E.3	Στην έδρα του οικονομικού φορέα/εγκατάσταση υφίσταται τεχνικός φάκελος πυροπροστασίας με τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά				
E.4	Ο οικονομικός φορέας/εγκατάσταση διαθέτει και τηρεί το βιβλίο ελέγχου συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας				
		Αποτέλεσμα Κεφαλαίου Ε: (ΤΗΡΗΣΗ / ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ)			

Δομή και Βαθμολόγηση Φύλλου Ελέγχου

Υπολογισμός του Ποσοστού Συμμόρφωσης (ΠΣ)

Άθροισμα Βαθμολογιών (SUM):

Μέγιστη Βαθμολογία Κεφαλαίου Α (MAXSUM):

Ποσοστό Κεφαλαίου Α ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΠΜΣ):

$ΠΜΣ = \frac{SUM}{MAXSUM}$ (σε %)

Ποσοστό Κεφαλαίου Α ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΠΣ):

$ΠΣ = 100\% - ΠΜΣ$ (σε %)

Άθροισμα Βαθμολογιών (SUM) είναι το άθροισμα των βαθμών των εξεταζόμενων στοιχείων ανά Πίνακα.

Μέγιστη Βαθμολογία (MAXSUM) είναι το μέγιστο δυνατό άθροισμα των βαθμών των εξεταζόμενων στοιχείων ανά Πίνακα.

Το Ποσοστό(%) Μη Συμμόρφωσης (ΠΜΣ) υπολογίζεται ως το πηλίκο:

$ΠΜΣ = \frac{\text{Άθροισμα των βαθμών των εξεταζόμενων στοιχείων ανά Πίνακα}}{\text{Μέγιστο δυνατό άθροισμα των βαθμών των εξεταζόμενων στοιχείων ανά Πίνακα}} \%$

ή $ΠΜΣ = \frac{SUM}{MAXSUM} \%$

Το ποσοστό συμμόρφωσης (ΠΣ) ανά Πίνακα υπολογίζεται ως η διαφορά:

$ΠΣ = \text{Ποσοστό } 100\% - \text{Ποσοστό } (\%) \text{ Μη Συμμόρφωσης (ΠΜΣ)}$

ή $ΠΣ(\%) = 100\% - ΠΜΣ(\%)$

Όταν μία παράμετρος δεν εξετάζεται (απαιτείται) ή δεν εφαρμόζεται, δεν αθροίζεται στον συγκεντρωτικό πίνακα.

Δομή και Βαθμολόγηση Φύλλου Ελέγχου

Μέρος Ι: Αξιολόγηση – Τελική βαθμολογία

Η Τελική Βαθμολογία (%) κάθε Πίνακα (Α, Β, Γ, Δ) του Μέρους Ι προκύπτει από το γινόμενο του ΠΣ (%) κάθε Πίνακα επί τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας ως εξής:

➤ Τελική Βαθμολογία (%) Πίνακα Α = ΠΣ (%) Πίνακα Α * 0,20

➤ Τελική Βαθμολογία (%) Πίνακα Β = ΠΣ (%) Πίνακα Β * 0,25

➤ Τελική Βαθμολογία (%) Πίνακα Γ = ΠΣ (%) Πίνακα Γ * 0,40

➤ Τελική Βαθμολογία (%) Πίνακα Δ = ΠΣ (%) Πίνακα Δ * 0,15

από το άθροισμα των οποίων εντέλει προκύπτει το Σύνολο της Βαθμολογίας (%) του Πίνακα 1 ως εξής:

Σύνολο Βαθμολογίας (%) = Τελική Βαθμολογία (%) Πίνακα Α + Τελική Βαθμολογία (%) Πίνακα Β + Τελική Βαθμολογία (%) Πίνακα Γ + Τελική Βαθμολογία (%) Πίνακα Δ

Πίνακας 1: Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση Μέρους Ι (Κεφάλαια Α-Δ)				
ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (% Συμμόρφωσης)	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε %)
Α	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ / ΔΟΜΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ		0,20	
Β	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ		0,25	
Γ	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ		0,40	
Δ	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ		0,15	
			Σύνολο Βαθμολογίας:	

Δομή και Βαθμολόγηση Φύλλου Ελέγχου

Μέρος Ι: Κατάταξη σε κατηγορία επικινδυνότητας

Πίνακας 2: Κατηγορία επικινδυνότητας (Βαθμολόγηση Μέρους Ι – Κεφάλαια Α-Δ)	
Κατηγορία επικινδυνότητας	Τελική Βαθμολογία
Χαμηλή	> 80%
Μεσαία	50% - 80%
Υψηλή	< 50% ή Σε περίπτωση μη εγκατάστασης του αυτόματου συστήματος καταιονισμού ύδατος (κριτήριο Γ.4)

Η Κατηγορία Επικινδυνότητας του οικονομικού φορέα / εγκατάστασης του Φ.Ε. προκύπτει ως εξής (Πίνακα 2):

➤ **Χαμηλή Κατηγορία Επικινδυνότητας (> 80%)**

Όταν η τελική (συνολική) βαθμολογία είναι πάνω από ογδόντα τοις εκατό (>80%).

➤ **Μεσαία Κατηγορία Επικινδυνότητας (50% - 80%)**

Όταν η τελική (συνολική) βαθμολογία είναι από πενήντα έως και ογδόντα τοις εκατό (50% - 80%).

➤ **Υψηλή Κατηγορία Επικινδυνότητας (< 50%)**

Όταν η τελική (συνολική) βαθμολογία είναι κάτω από πενήντα τοις εκατό (50%) ή στις περιπτώσεις μη εγκατάστασης του αυτόματου συστήματος καταιονισμού ύδατος (σημείο αξιολόγησης Γ.4 του Φ.Ε.).

ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
(ΜΕΣ) /
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ
ΚΥΡΩΣΕΙΣ



Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης

Η διαδικασία του ΜΕΣ περιλαμβάνει 4 βήματα:



Τον προσδιορισμό της κατηγορίας επικινδυνότητας της εγκατάστασης όπως προκύπτει από το φύλλο ελέγχου



Τον προσδιορισμό ζητημάτων συμμόρφωσης που δεν σχετίζονται με τον κίνδυνο και δεν περιλαμβάνονται στο φύλλο ελέγχου

Την εκτίμηση των επιχειρηματικών παραγόντων

Το τελικό συμπέρασμα της επιβολής μέτρων συμμόρφωσης


Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης

4. Τελικό συμπέρασμα επιβολής μέτρων συμμόρφωσης

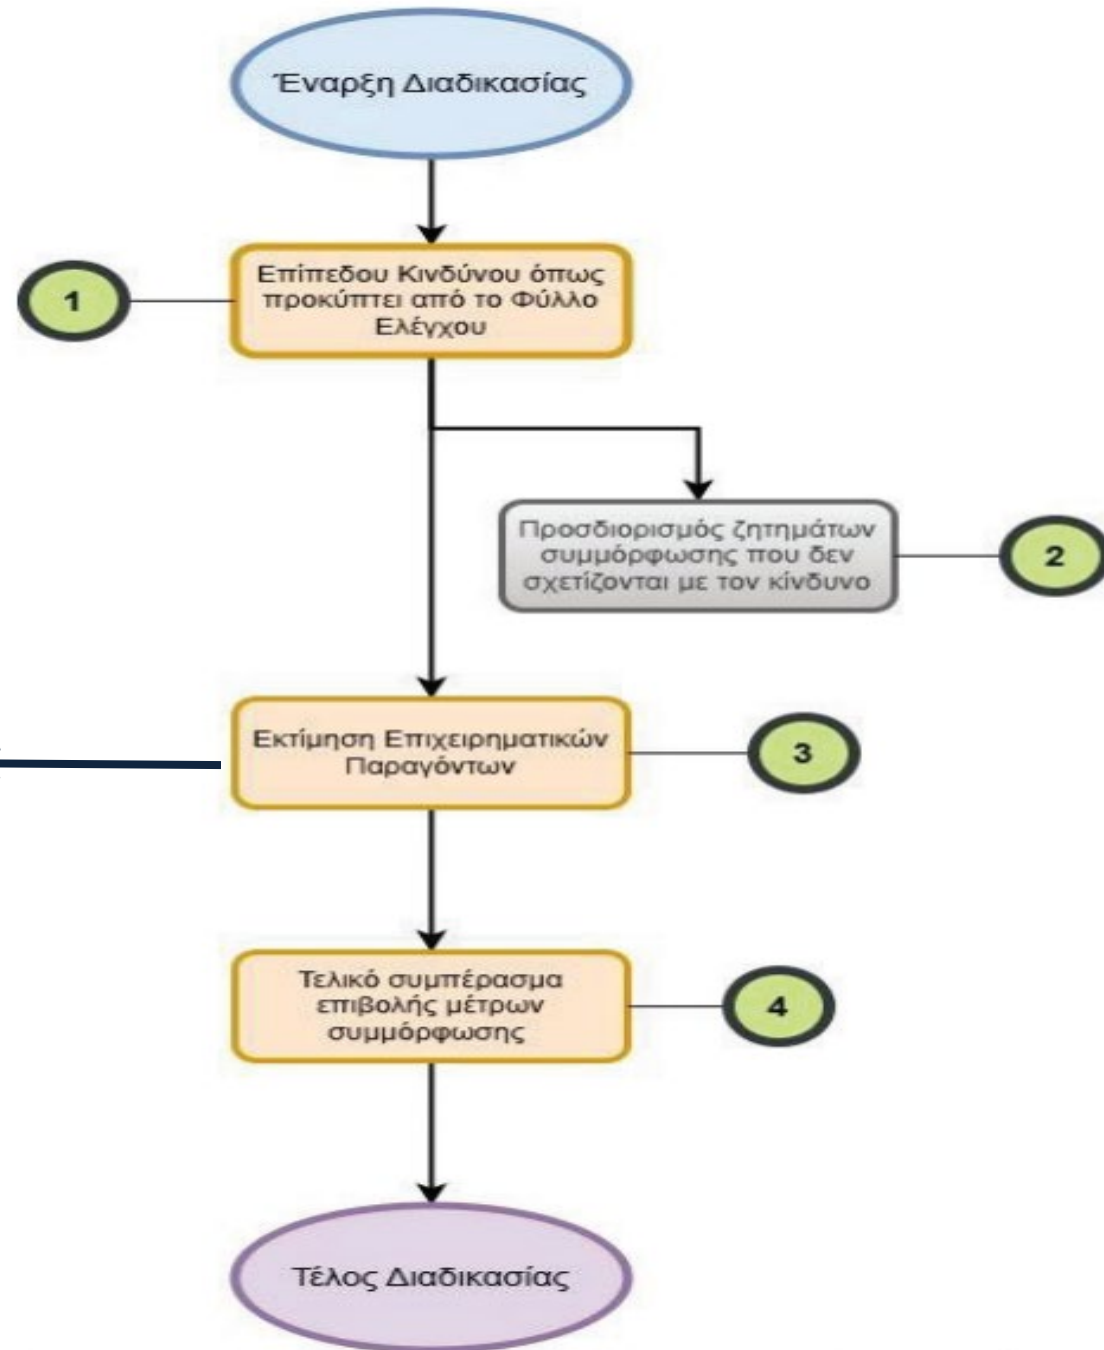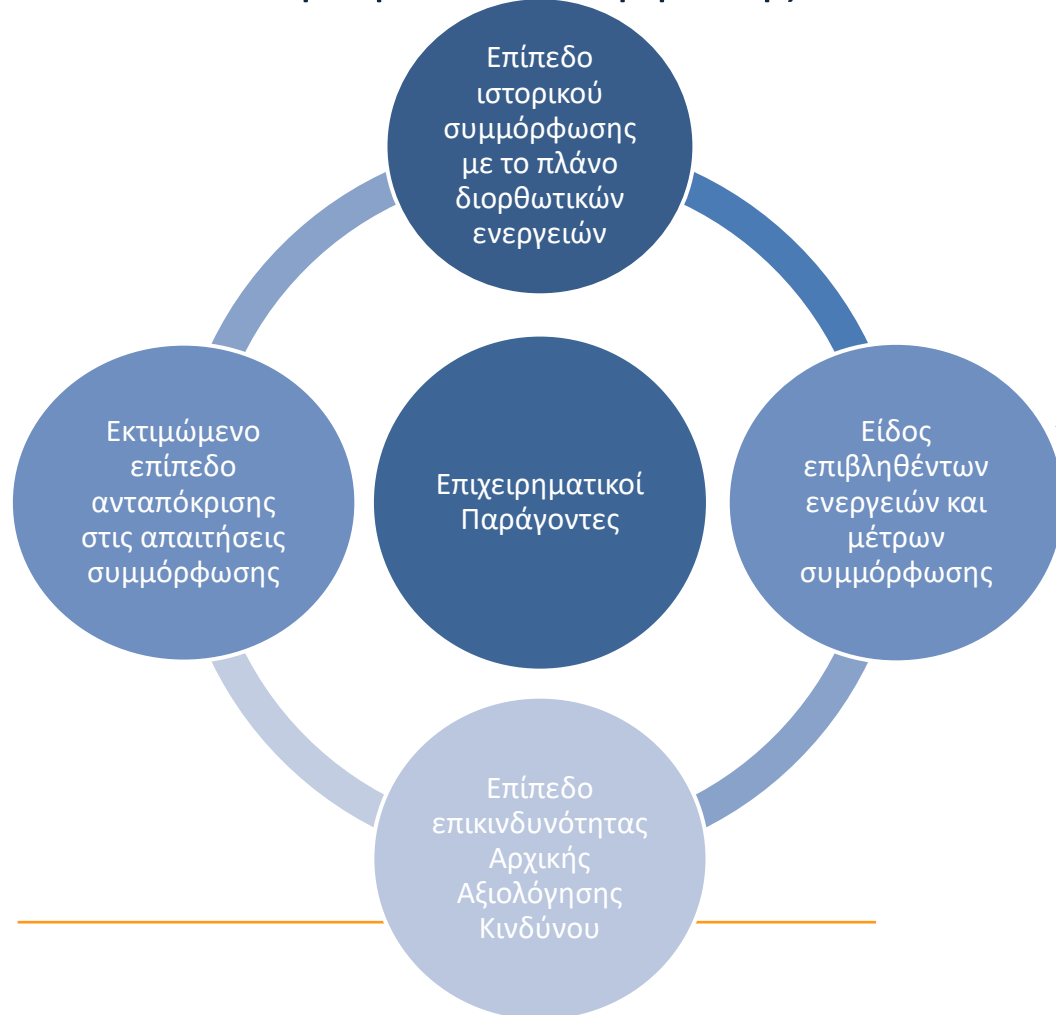

Διάγραμμα απόφασης επιβολής διορθωτικών μέτρων και κυρώσεων

Β. Κατηγορία
επικινδυνότητας Φύλλου
Ελέγχου «Μεσαία»

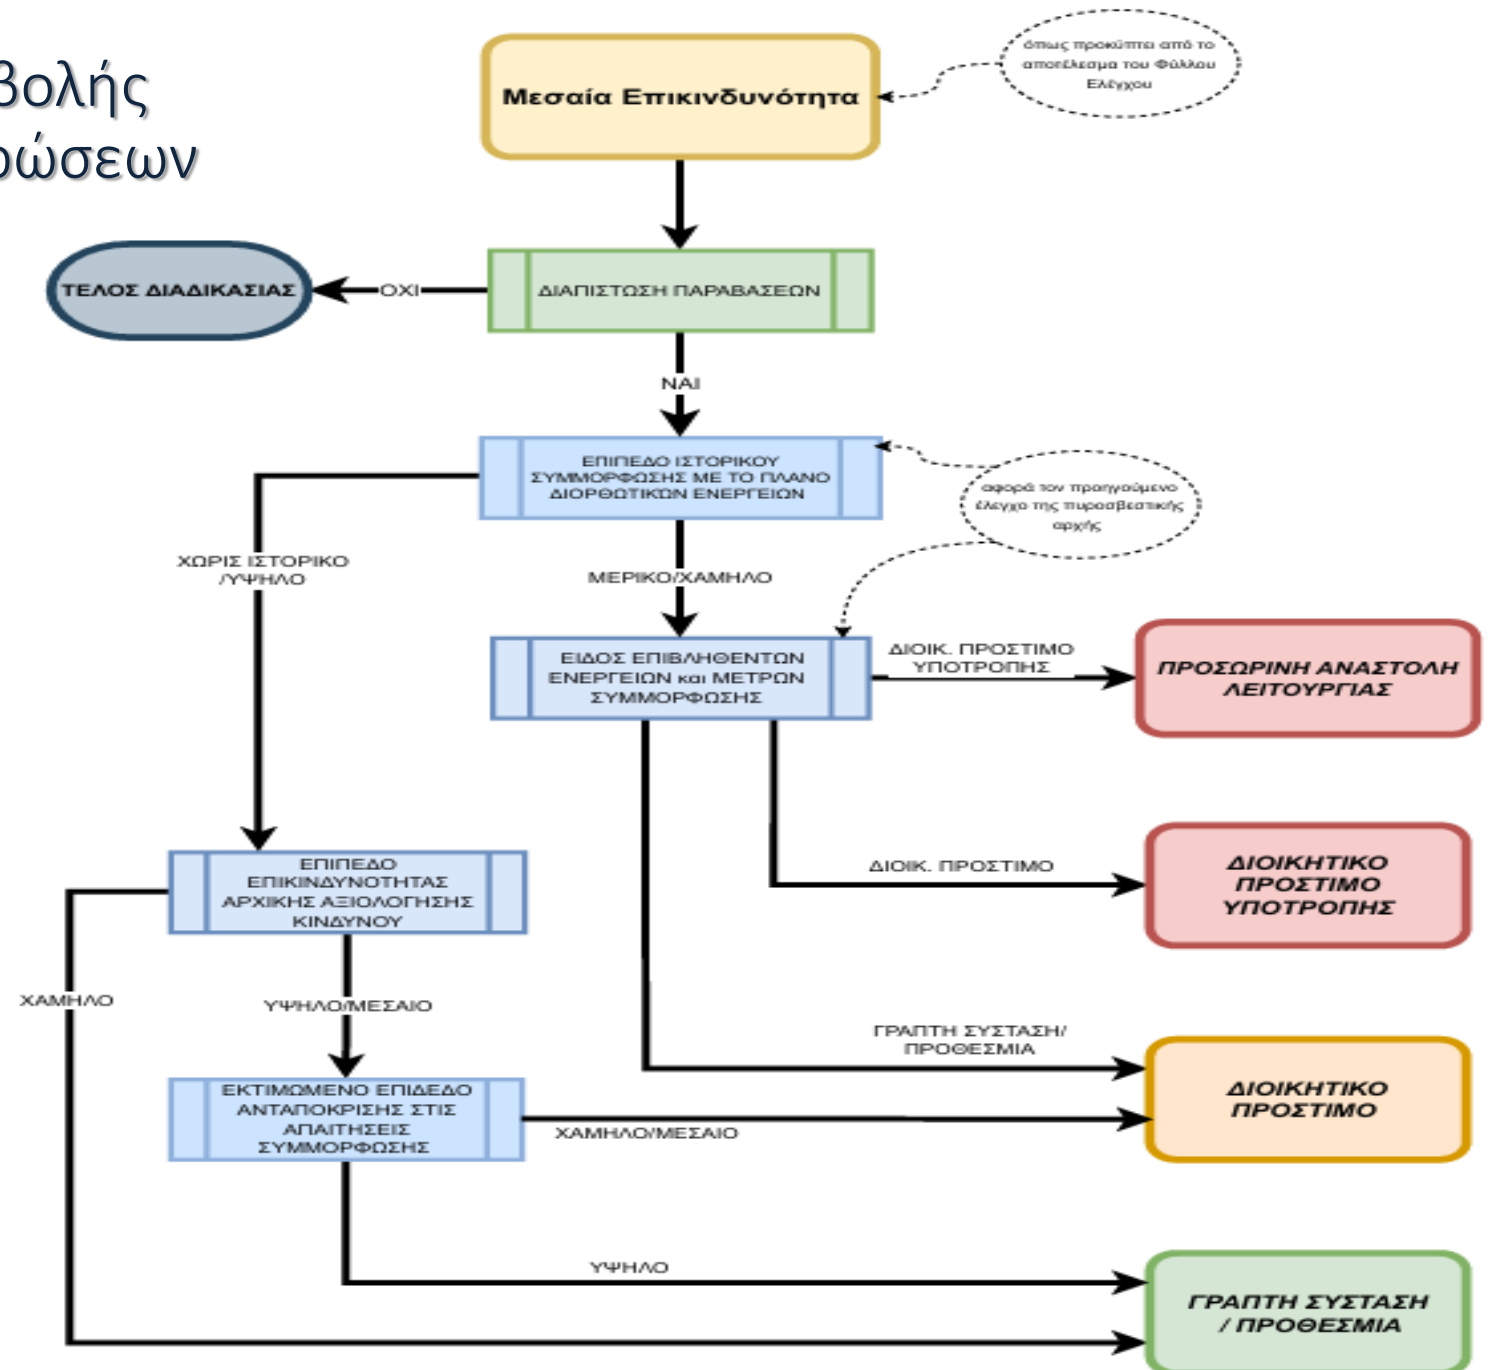

Πίνακας κυρώσεων με βάση το επίπεδο επικινδυνότητας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ							
	ΧΑΜΗΛΗ		ΜΕΣΑΙΑ			ΥΨΗΛΗ		
	ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ	ΓΡΑΠΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ /ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ	ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ	ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ Υ.Δ. ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΧΗ	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΥΠΟΤΡΟΦΗΣ	ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΧΗ	ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΧΑΜΗΛΟ (Υψηλή Συμμόρφωση)	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
ΜΕΣΑΙΟ (Μεσαία Συμμόρφωση)	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ΥΨΗΛΟ (Χαμηλή Συμμόρφωση)	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Πυροσβεστική Διάταξη υπ’ αριθ. 19/2024 - Πεδίο Εφαρμογής




ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
όμηση παραβάσεων, βάση ποσού προστίμου και συντελεστές βαρύτητας και ποσοτήτων σε οικονομικές δραστηριότητες, επιχειρήσεις/εγκαταστάσεις

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Μέτρα, μέσα και συστήματα (ενεργητικής) πυροπροστασίας (ΒΠ1)

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (ΒΠ1) (σε ευρώ)				
	ΜΕΤΡΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ	ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ	ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ		Α	Σ	Π
Φορητά και λυτά μέσα πυροπροστασίας				
1	Πυροσβεστήρες (φορητοί – τροχήλατοι – οροφής)	300	150	150
2	Απλό υδροδοτικό δίκτυο	300	150	150
3	Αυτόνομος ανιχνευτής καπνού	400	200	200
4	Απλός ανιχνευτής ή/και διακοπή	400	200	200

Στις οικονομικές δραστηριότητες, φορείς και επιχειρήσεις εγκαταστάσεις, αναφορικά με τις απαιτήσεις των κανονιστικών διατάξεων πυροπροστασίας (προληπτικά, δομικά, ενεργητικά μέτρα, μέσα πυροπροστασίας, καθώς και τις διοικητικές πράξεις πυροπροστασίας)

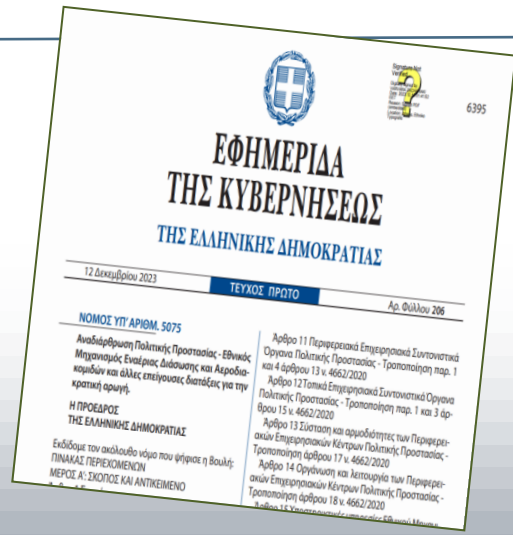

«3. Η Πυροσβεστική Αρχή δύναται να επιβάλλει στους παραβάτες των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας πυροπροστασίας, διοικητικό πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη τον βαθμό υπαιτιότητας του δράστη, τον βαθμό άμεσης συμμόρφωσης, τις επιπτώσεις στο ευρύ κοινό, το μέγεθος και τη διάρκεια της ενδεχόμενης πυροσβεστικής επιχείρησης. Τα πρόστιμα του προηγούμενου εδαφίου δύναται να επαυξάνονται στο διπλάσιο σε πε-

Βάσεις Προστίμων (ΒΠ1, ΒΠ2, ΒΠ3) – Πίνακες 1-3

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (ΒΠ1) (σε ευρώ)				
	ΜΕΤΡΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ	ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ	ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ		Α	Σ	Π
Φορητά και λυτά μέσα πυροπροστασίας				
1	Πυροσβεστήρες (φορητοί – τροχήλατοι – οροφής)	300	150	150
2	Απλό υδροδοτικό δίκτυο	300	150	150
3	Αυτόνομος ανιχνευτής καπνού	400	200	200
4	Απλός ανιχνευτής ή/και διακοπής αερίων καυσίμων / εύφλεκτων υγρών	400	200	200
5	Αφροποιητικά μέσα (φορητά)	600	300	300
6	Σταθμός ειδικών πυροσβεστικών εργαλείων και μέσων	500	250	250
7	Χειροκίνητο σύστημα ψύξης	800	400	400
Μόνιμα συστήματα πυροπροστασίας				
8	Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης	1500	1000	750
9	Χειροκίνητο σύστημα αναγγελίας πυρκαγιάς	500	250	200
10	Αυτόματο σύστημα ανίχνευσης υγρών και αερίων καυσίμων	1500	1000	750
11	Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης στο σύνολο του κτιρίου ή πυροδιαμέρισμα (καταιονισμού ύδατος, υδρονέφωσης κλπ)	5000	2500	1500
	Λυτά συστήματα πυρόσβεσης ή			

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	Βάση Προστίμου (ΒΠ2) (σε ευρώ)
ΔΠ-1	Μη τήρηση απαιτούμενου δείκτη πυραντίστασης	1500
ΔΠ-2	Μη τήρηση πυροδιαμερισματοποίησης (απαιτούμενου μέγιστου εμβαδού ή όγκου πυροδιαμερίσματος)	1500
ΔΠ-3	Μη τήρηση πυροδιαμερισματοποίησης επικίνδυνων χώρων ή εσωτερικών χωρισμάτων με χρήση πυράντοχων ρολών ή πυροκουρτίνων	1000
ΔΠ-4	Μη τήρηση απαιτούμενων εξόδων / τελικών εξόδων κινδύνου (αριθμός)	1000
ΔΠ-5	Μη τήρηση προδιαγραφών εξόδων / τελικών εξόδων κινδύνου, όπως ύψος, πλάτος και φορά, τήρηση απαιτούμενης απόστασης μεταξύ αυτών κλπ.	600
ΔΠ-6	Μη τήρηση απαιτούμενων οριζόντιων ή/και κατακόρυφων οδεύσεων διαφυγής (πυροπροστατευμένες ή μη, όριο πραγματικής απροστάτευτης οδευσης διαφυγής)	750
ΔΠ-7	Μη τήρηση προδιαγραφών οριζόντιων ή/και κατακόρυφων οδεύσεων διαφυγής, όπως ύψος, πλάτος βαθμίδων κλπ.	500
ΔΠ-8	Μη τήρηση μέγιστου μήκους αδιεξόδου	500

(1) Σε παραβάσεις παθητικής πυροπροστασίας που επιδρούν στα στοιχεία της ενεργητικής πυροπροστασίας σε οικονομικές δραστηριότητες, επιχειρήσεις/εγκαταστάσεις που υπάγονται στο π.δ. 41/2018 (Α' 80) και π.δ. 71/1988 (Α' 32), όπως αποτυπώνονται στο Παράρτημα Β της υπ' αριθ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (Β' 5519), επιβάλλονται τα ποσά προστίμων της κατηγορίας παραβάσεων Α (απουσία εγκατάστασης – τοποθέτησης) του Πίνακα 1 για τα αντίστοιχα συστήματα ενεργητικής πυροπροστασίας που επιδρά η έλλειψη της αντίστοιχης παθητικής πυροπροστασίας.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ	Βάση Προστίμου(ΒΠ3) (σε ευρώ)
ΔΔ-1	Μη ύπαρξη εγκεκριμένης / αρχειοθετημένης μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας / Έκθεσης Επιθεώρησης (Τεύχος ή/και Σχέδια κατόψεων), ή/και θεωρημένες τεχνικές περιγραφές μόνιμων συστημάτων, εφόσον απαιτούνται	750
ΔΔ-2	Αναντιστοιχία της εγκεκριμένης / αρχειοθετημένης μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας (Τεύχος ή/και Σχέδια κατόψεων) ή/και τις θεωρημένες τεχνικές περιγραφές μόνιμων συστημάτων με την υφιστάμενη κατάσταση της επιχείρησης	500
ΔΔ-3	Μη ύπαρξη πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, εφόσον απαιτείται	600
ΔΔ-4	Μη ύπαρξη ή μη τήρησης του βιβλίου ελέγχου συντήρησης και καλής λειτουργίας μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, εφόσον απαιτείται	300
ΔΔ-5	Μη ύπαρξη των απαιτούμενων εγγράφων και δικαιολογητικών στον τεχνικό φάκελο πυροπροστασίας στην έδρα της επιχείρησης – εγκατάστασης (π.χ. στο πλαίσιο της γνωστοποίησης λειτουργίας οικονομικών δραστηριοτήτων), εφόσον απαιτείται	300
ΔΔ-6	Άρνηση ή παρεμπόδιση ελέγχου στα πυροσβεστικά όργανα (ελεγκτές) από ιδιοκτήτη – εκμεταλλευτή της επιχείρησης - εγκατάστασης	500
ΤΔ-8	Παροχή αναληθών ή ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων ή μη συμβατότητα των δικαιολογητικών, εγγράφων, κλπ.	350

Άθροισμα των κωδικών βάσης προστίμου



ΣΒ1 – Επίπεδο επικινδυνότητας από Αξιολόγηση 2ου επιπέδου (Αρχική Αξιολόγηση) - Πίνακας 4

Επίπεδο Επικινδυνότητας	Συντελεστής Βαρύτητας(ΣΒ1)
Χαμηλό	1
Μεσαίο	1,25
Υψηλό	1,50

Συντελεστής βαρύτητας ανάλογα με την κατάταξη της οικονομικής δραστηριότητας, επιχείρησης/εγκατάστασης σε αντίστοιχο επίπεδο Επικινδυνότητας βάσει της Αρχικής Αξιολόγησης κινδύνου (Αξιολόγηση 2ου επιπέδου), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθ. 8484 οικ. 708.2/20.3.2024 Απόφαση των Υφυπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Ανάπτυξης (Β' 1902) (Πίνακας 4).

1) Πλήθος Χρηστών (10%)

Πίνακας 4 : Πλήθος Χρηστών

Κατηγορία	Πλήθος δυνητικών χρηστών	Μονάδες	Συντελεστής Βαρύτητας	Βαθμός
Μικρό	Έως 50 άτομα	0	10%	0
Μεσαίο	Από 51 έως 200 άτομα	20		2
Μεγάλο	Από 201 έως 500 άτομα	40		4
Πολύ μεγάλο	Από 501 και πάνω άτομα	60		6

2) Κτιριακή Πολυπλοκότητα (10%)

Πίνακας 5 : Κτιριακή Πολυπλοκότητα

Κατηγορία	Περιγραφή	Μονάδες	Συντελεστής Βαρύτητας	Βαθμός
Χαμηλή	Κτίριο με απλή διαμόρφωση, καλή οπτική πρόσβαση, κατάλληλα σχεδιασμένη και με μικρή απόσταση από δέουσις διαφυγής, καλό επίπεδο παροχής εφόδου με τελικές εξόδους που οδηγούν απευθείας στο εξωτερικό του κτιρίου.	0	10%	0
Μεσαία	Κτίριο πολυκαπλίων πυροδομημάτων, με τα περισσότερα χαρακτηριστικά του σχεδιασμένα μη σύνθετα και πολυπλοκά με αποτέλεσμα η διαχείριση της εκκένωσης να μην παρουσιάζει ιδιαίτερες απαιτήσεις.	40		4
Υψηλή	Μεγάλο σύνθετο κτίριο όπως μεγάλα κτιριακά συγκροτήματα (κτίρια πολυκαπλίων χρήσεων, νοσοκομεία, εμπορικά κέντρα, αεροδρόμια, κλπ.) με σύνθετη και πολυπλοκή εσωτερική διαμόρφωση με αποτέλεσμα η διαχείριση της εκκένωσης να παρουσιάζει ιδιαίτερες απαιτήσεις.	60		6

3) Μετάδοση Πυρκαγιάς (10%)

Πίνακας 6 : Μετάδοση Πυρκαγιάς

Κατηγορία	Κίνδυνος Μετάδοσης	Παράμετρος Μετάδοσης	Μονάδες	Συντελεστής Βαρύτητας	Βαθμός
1	Μικρός	Απόσταση από γειτονικά κτίρια μεγαλύτερη των 15 μ. ή μεγαλύτερη από το διπλάσιο ύψος του κτιρίου.	0	10%	0
2	Μέτριος	(1) Απόσταση από γειτονικά κτίρια μικρότερη των 15 μ. ή μικρότερη από το διπλάσιο ύψος του κτιρίου. (2) Η εγκατάσταση καταλαμβάνει μέρος του κτιρίου.	40		4
3	Μεγάλος	Αποθήκευση / επεξεργασία / παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων επικίνδυνων, εύφλεκτων, εκρηκτικών υλών.	60		6

Πίνακας 11 : Αρχικό Επίπεδο Επικινδυνότητας

Βαθμολογία Εγγενών και Ειδικών κριτηρίων	Αρχικό Επίπεδο Επικινδυνότητας
0- 14	Χαμηλό
15-30	Μεσαίο
31-46	Υψηλό



ΣΒ2 – Αξιολόγηση από αποτέλεσμα τελευταίου Φύλλου Ελέγχου - Πίνακας 5

Κατηγορία Επικινδυνότητας	Συντελεστής Βαρύτητας(ΣΒ2)
Χαμηλό	1
Μεσαίο	1,5
Υψηλό	2

Πίνακας 2: Κατηγορία επικινδυνότητας (Βαθμολόγηση Μέρους Ι – Κεφάλαια Α-Δ)	
Κατηγορία επικινδυνότητας	Τελική Βαθμολογία
Χαμηλή	> 80%
Μεσαία	50% - 80%
Υψηλή	< 50% ή Σε περίπτωση μη εγκατάστασης του αυτόματου συστήματος καταιονισμού ύδατος (κριτήριο Γ.4)

Συντελεστής βαρύτητας ανάλογα με την κατάταξη της οικονομικής δραστηριότητας, επιχείρησης/εγκατάστασης σε αντίστοιχη Κατηγορία Επικινδυνότητας, ως αποτέλεσμα του τελευταίου Φύλλου Ελέγχου (Πίνακας 5).



ΣΒ3 – Επίπεδο επικινδυνότητας από Αξιολόγηση 3ου επιπέδου (Τελική Αξιολόγηση) - Πίνακας 6

Επίπεδο Επικινδυνότητας	Συντελεστής Βαρύτητας(ΣΒ3)
Χαμηλό	1
Μεσαίο	1,5
Υψηλό	2

Ο Συντελεστής βαρύτητας (ΣΒ3) ανάλογα με την κατάταξη της οικονομικής δραστηριότητας, επιχείρησης/εγκατάστασης σε αντίστοιχο επίπεδο Επικινδυνότητας βάσει της Τελικής Αξιολόγησης κινδύνου (Αξιολόγηση 3ου επιπέδου), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθ. 8484 οικ. 708.2/20.3.2024 Απόφασης των Υφυπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Ανάπτυξης (Β' 1902) (Πίνακας 6)

1) Αποτέλεσμα Τελευταίου Ελέγχου (20%)

Πίνακας 7 : Αποτέλεσμα Τελευταίου Ελέγχου			
Κατηγορία Επικινδυνότητας	Μονάδες	Συντελεστής Βαρύτητας	Βαθμός
Χαμηλή	0	20%	0
Μεσαία	30		6
Υψηλή	60		12

2) Ιστορικό Συμμόρφωσης* (10%)

Πίνακας 8 : Ιστορικό Συμμόρφωσης*			
Ιστορικό Συμμόρφωσης	Μονάδες	Συντελεστής Βαρύτητας	Βαθμός
Πλήρης Συμμόρφωση	0	10%	0
Μερική Συμμόρφωση	30		3
Χαμηλή Συμμόρφωση	60		6
*Δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση μη ύπαρξης ιστορικού ελέγχων			

Πίνακας 12 : Τελικό Επίπεδο Επικινδυνότητας

Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίων	Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίων (σε περίπτωση μη ιστορικού συμμόρφωσης)	Τελικό Επίπεδο Επικινδυνότητας
0-21	0-19	Χαμηλό
22-43	20-39	Μεσαίο
44-64	40-58	Υψηλό



Συντελεστής Υποτροπής (ΣΥ) / Συνολικό ποσό προστίμου

ΠΙΝΑΚΑΣ 7:

Συντελεστής Υποτροπής(ΣΥ)

Συντελεστής Υποτροπής
(ΣΥ)

2

Ο Συντελεστής Υποτροπής (ΣΥ) σε περίπτωση υποτροπής εντός διαστήματος ενός (1) έτους από την βεβαίωση της προηγούμενης παράβασης (Πίνακας 7)

Συνολικό ποσό προστίμου:

$$\Sigma\P = (\text{ΒΠ1} + \text{ΒΠ2} + \text{ΒΠ3}) \times (\Sigma\text{Β1} \times \Sigma\text{Β2} \times \Sigma\text{Β3}) \times \Sigma\text{Υ}$$



ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ Π.Υ.Ν.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

01

Ημερομηνία πράξης:
.../.../20...

ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

0001

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΒΑΤΗ: (φυσικό πρόσωπο ή νομίμου εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:

ΧΡΗΣΗ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / Τ.Κ. / ΠΕΡΙΟΧΗ:

ΑΦΜ / ΔΟΥ:

ΑΡ. ΤΑΥΤ. - ΔΙΑΒΑΤ. / ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ:

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
του άρθρου 167 του ν. 4662/2020, της Κ.Υ.Α υπ' αριθμ. οικ. 23083 Φ.700.19/2020 και των άρθρων

.....
.....
.....
.....

ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Επιβάλλουμε

Στον / στην ως άνω υπόχρεο, δεδομένου ότι διαπιστώθηκαν αναλυτικά η/οι ακόλουθη/-ες παραβάσεις:

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ (σε ευρώ)	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ (σε ευρώ)
1				
2				
3				
4				
5				
7				

Συνολικό ποσό προστίμου σε ευρώ €

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Υπογραφή / Ονοματεπώνυμο

Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής αναγράφεται από το Όργανο Ελέγχου
«ΑΡΝΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ»

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!!!



Τσαβαλόπουλος Λ. Χρήστος
Αντιπύραρχος
Τμήμα Προληπτικής Πυροπροστασίας
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Ταχ. Δ/ση: Κηφισίας 37-39, 151 23 Αθήνα
Τηλ. : +30 213 2157689
Κιν. : +30 6932 263370
E-mail: aps.dinomyp.pyropr@psnet.gr, christsaval@yahoo.gr

